



SATUVINĀJUMI AR KOKA SAKŅU NOVIRZĪŠANAS SISTĒMU ŪDENSVADAM UN JAUNAM KOKAM GRIEZUMS 1-1

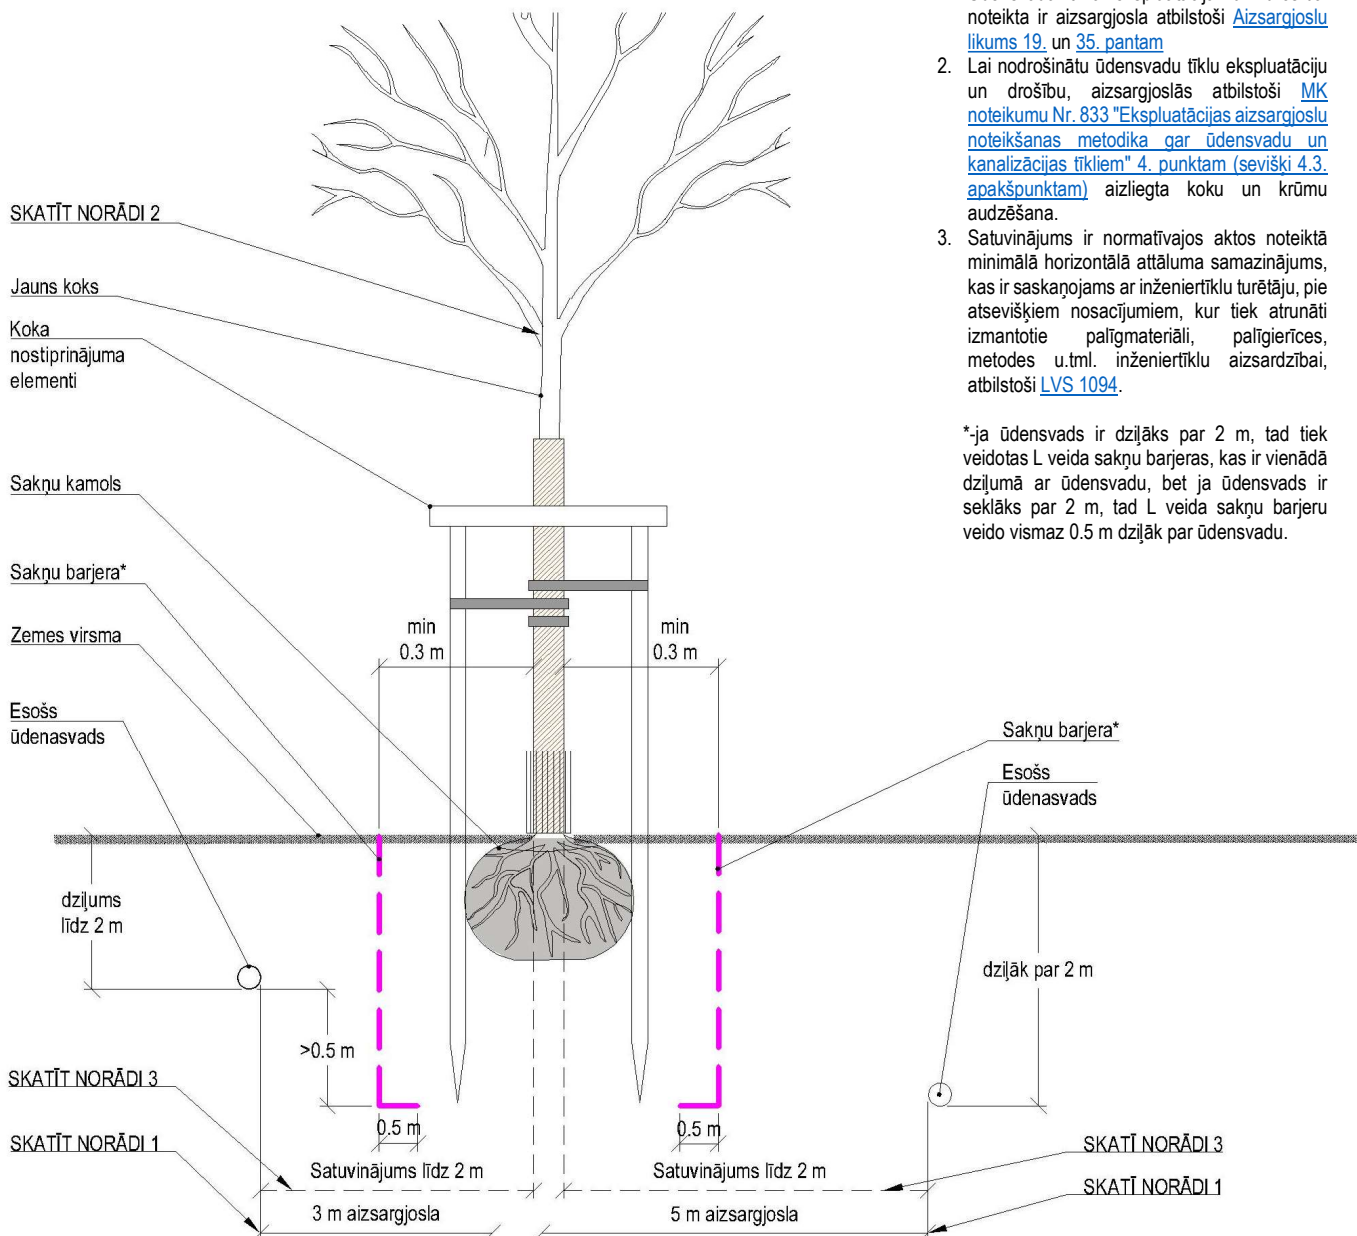

Norādes:

1. Ūdensvada tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [35. pantam](#)
2. Lai nodrošinātu ūdensvadu tīklu ekspluatāciju un drošību, aizsargjoslās atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktam](#) (sevišķi [4.3. apakšpunktam](#)) aizliegta koku un krūmu audzēšana.
3. Satuvinājums ir normatīvajos aktos noteiktā minimālā horizontālā attāluma samazinājums, kas ir saskaņojams ar inženiertīklu turētāju, pie atsevišķiem nosacījumiem, kur tiek atrunāti izmantotie palīgmateriāli, palīgierīces, metodes u.tml. inženiertīklu aizsardzībai, atbilstoši [LVS 1094](#).

*-ja ūdensvads ir dziļāks par 2 m, tad tiek veidotas L veida sakņu barjeras, kas ir vienādā dziļumā ar ūdensvadu, bet ja ūdensvads ir seklāks par 2 m, tad L veida sakņu barjeru veido vismaz 0.5 m dziļāk par ūdensvadu.

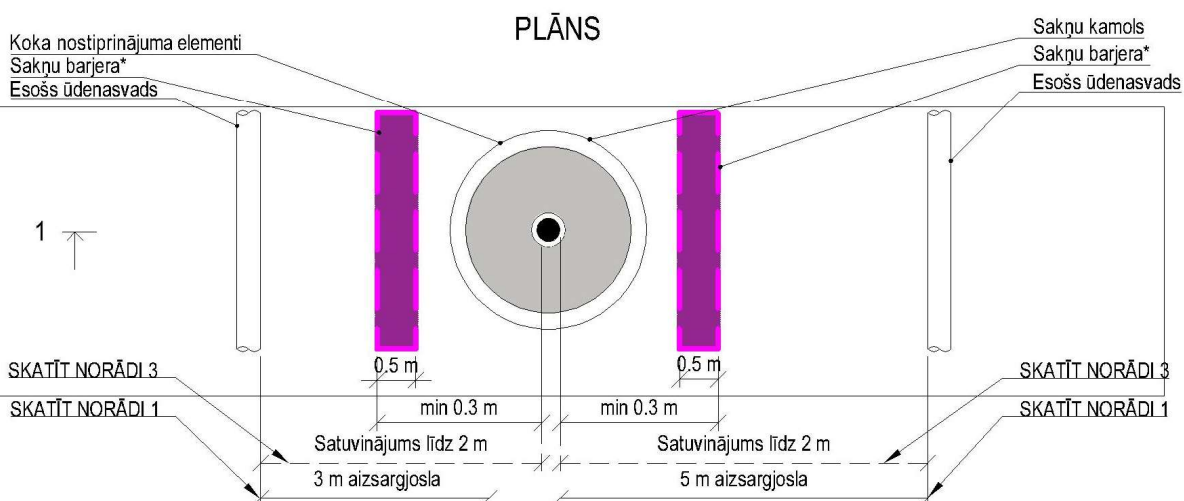

3					
2					
1					
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	07/2025
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI
VIRSRAKSTS PAPILDVIRSRAKSTS
Satuvinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu ūdensvadam un jaunam kokam

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-022

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVĪZĪJA

0