


ESOŠAIS (Ū) KKE → PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) PE/KKE

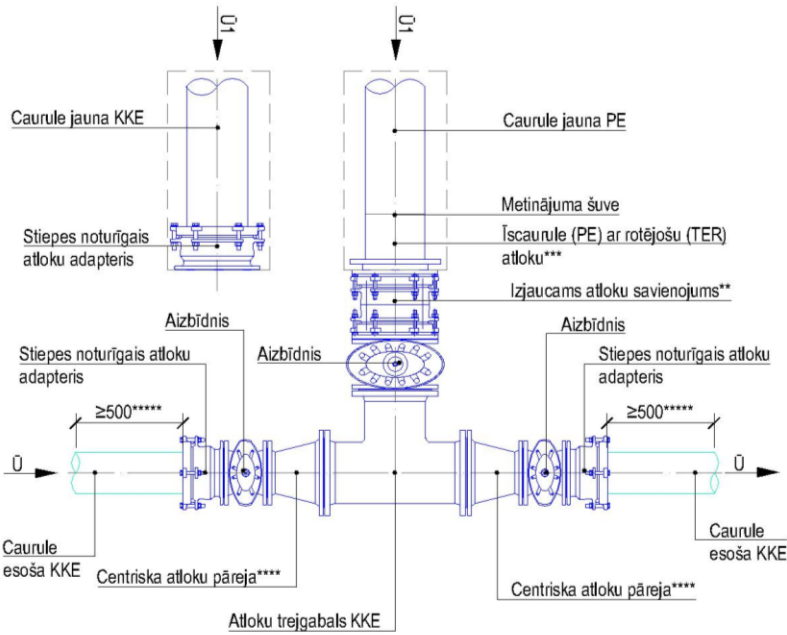


Piezīmes:

1. [Materiālu izvēle atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasībām būvuzstādījumiem un citiem materiāliem.](#)
2. Visiem pievadu izbūves veidgabaliem un noslēgumtūrai jābūt no kaļamā keta (KKE).
3. Visiem līkņiem, trejgabaliem, noslēgiem, kas notur konstrukciju, kā arī aizbīdņiem un hidrantiem, paredzēt balstus.
4. Cauruļu savienojumu izveidi ar elektrometināšanu veikt tikai speciāli apmācītam un sertificētam personālam.
5. Aprīkojoms uzstādāms saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
6. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.
7. Materiālu saīsinājumi:
 - PE - Polietilēns (polyethylene)
 - PP - Polipropilēns (polypropylene)
 - KET - Kets (cast iron)
 - KKE - Kaļamais kets (DI - ductile iron)
 - TER - Nerūsējošais tērauds (ST-stainless steel)
 - MET - Metāls (metal), ietilpst KET, KKE, TER

- * veikt nepieciešamos aprēķinus un paredzēt nepieciešamos papildus aizsardzības pasākumus - balstus vai enkurojumus, atbilstoši cauruļvadu ražotāja norādījumiem, lai nodrošinātos pret PE cauruļvadu lineāro termisko izplešanos;
- ** izjaucamos savienojumus paredz cauruļvadiem kuri $\geq$ DN350. Cauruļvadiem, kuru DN100 - DN300 izjaucamo savienojumu izvēli pamato ar aprēķinu. Mazākiem diametriem izjaucamos savienojumus neparedz;
- *** PE īscaurules rotējošam atlokam jābūt ar (PP) pārkļūpumu;
- **** pie vienādas izmēra cauruļvadiem pārejas neparedz;
- ***** minimālais attālums līdz esošajiem veidgabaliem un uzmavām ir ≥ 500 .

ESOŠAIS (Ū) PE → PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) PE*

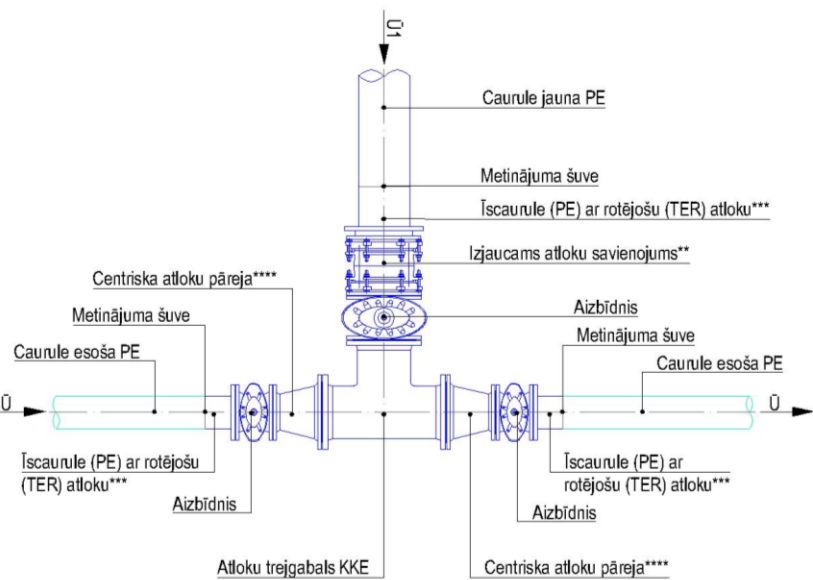

3	IB	MZ	AV	DN rakstlaukumā	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Veidgabalu izvietojums	12/2023
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT		SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS DATUMS	

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA			
		TEHNISKIE RISINĀJUMI			
VĪRSRAKSTS. PAPILDVĪRSRAKSTS					
Ielas ūdensvada izbūve ar trejgabalu un aizbīdņiem no DN100 līdz DN400					

RASĒJUMA NR.			TTR-UT-031		
MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS			
BEZ MĒROGA		V/2.1			
IZDOŠANAS DATUMS		MARKA		REVĪZIJA	
07/2025		UKT		3	