



PAZEMES AIZBĪDŅA IZBŪVE SĀŅSKATS

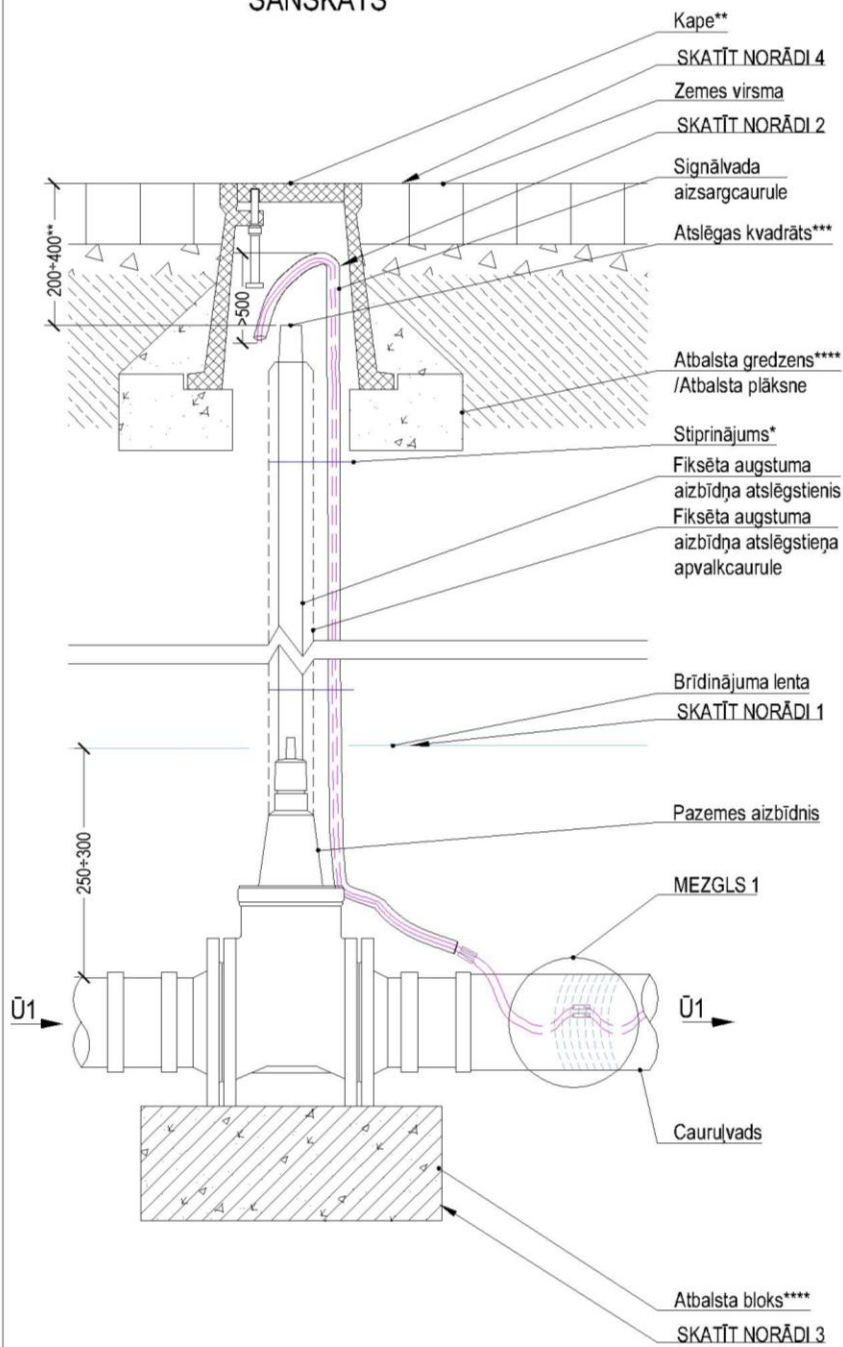

MEZGLS 1
(signālvada stiprināšana)

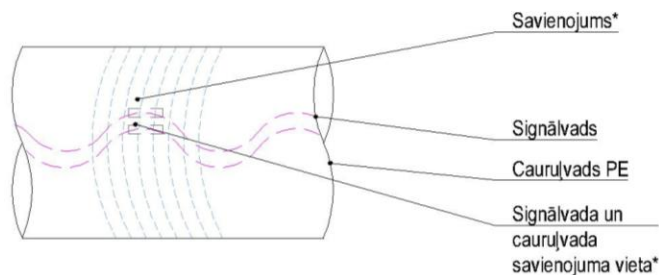

Norādes:

1. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktā](#).
2. Atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē.
3. Aizbīdņu stabilitātes nodrošināšanai, uzstādāmi atbalsta bloki, atbilstoši [LVS EN 1171](#) standartam.
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu ar Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdņis" izvietojumu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstienā kvadrāta jābūt neaizvērtai uzliekamai atslēgai. Jābūt nodrošinātai iespējai neaizvērt uzliekt atslēgu uz atslēgstienā kvadrāta.
5. Atslēgstienā kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu $\pm 0,5$ cm.
7. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida risinājumus TTR-UT-(051-058).
9. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
10. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

**- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības par aizbīdņu kapēm](#);

***- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN 40 mm līdz DN 300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN 350 mm līdz DN 1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN 25 mm līdz DN 50 mm\)](#);

****-betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	04/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
**CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI**

VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS.

Pazemes aizbīdņa izbūve

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-050

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

3