


# FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA


## UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA

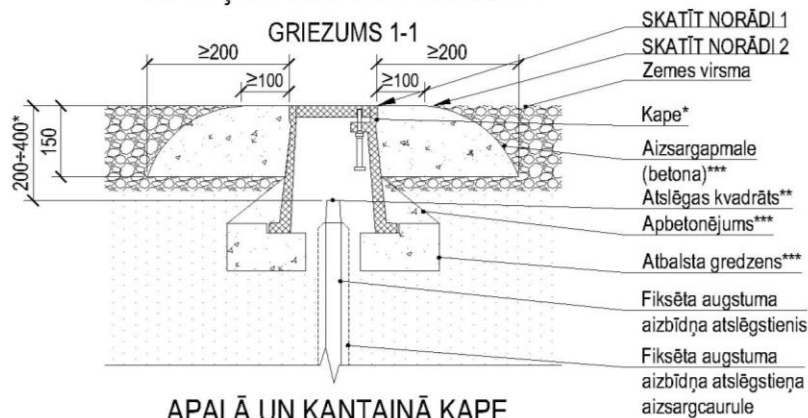

## APALĀ UN KANTAINĀ KAPE


### PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta gredzens nav parādīti)

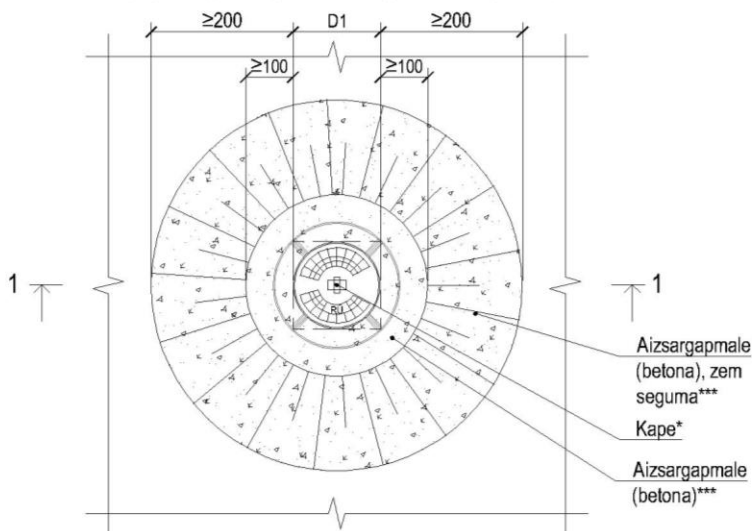


## ATBALSTA GREDZENS

### GRIEZUMS 2-2




## AIZSARGAPMALE

### GRIEZUMS 3-3

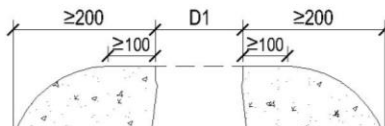


## ATBALSTA GREDZENS

### PLĀNS

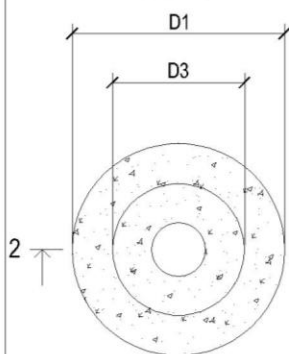

## AIZSARGAPMALE

### PLĀNS

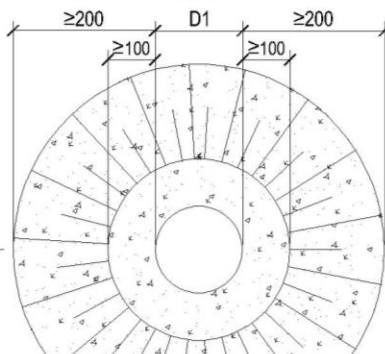

## Norādes:

1. Uzstādīšana ceļiem bez cietā seguma atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

## Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliedzamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu  $\pm 0,5$  cm.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:  
H - > 100  
D1 - > 450  
D3 - atbilstoši kapes pēdai
9. Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:  
D1 - kapes augšējās daļas diametrs

\*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

\*\* - izmēri 13x13 mm, 14x14 mm, 27x27 mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

\*\*\* - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



|    |      |      |      |                     |         |
|----|------|------|------|---------------------|---------|
| 3  | IB   | VZ   | AV   | Izmēra līnija       | 07/2025 |
| 2  | IB   | VZ   | AV   | Teksta redakcija    | 12/2024 |
| 1  | IB   | AV   | GK   | Aizbīdņa aprīkojums | 06/2021 |
| 0  | IB   | AV   | GK   | Sākotnējā versija   | 11/2020 |
| NR | SAGT | SASK | APST | IZMAIŅU IEMESLS     | DATUMS  |

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOKUMENTA TIPS                                              | CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA |
| TEHNISKIE RISINĀJUMI                                        |                                              |
| VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.                               |                                              |
| Fiksēta kape no polimērmateriāla uz ceļiem bez cietā seguma |                                              |

|                  |            |
|------------------|------------|
| RĀSĒJUMA NR.     | TTR-UT-053 |
| MĒROGS           | BEZ MĒROGA |
| IZDOŠANAS DATUMS | 07/2025    |
| IZMAIŅU INDEKSS  | V/2.1      |
| MARKA            | UKT        |
| REVIZIJA         | 3          |