


FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA

ZAĻAJĀ ZONĀ


GRIEZUMS 1-1

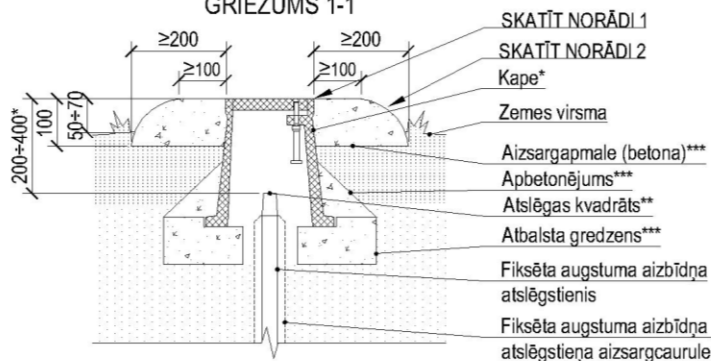

APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE


PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta gredzens nav parādīti)

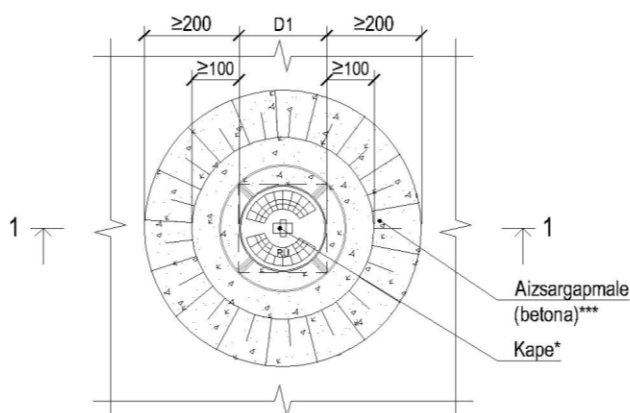


ATBALSTA GREDZENS

GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE

GRIEZUMS 3-3




ATBALSTA GREDZENS

PLĀNS

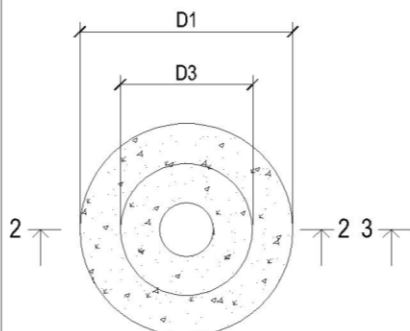

AIZSARGAPMALE

PLĀNS

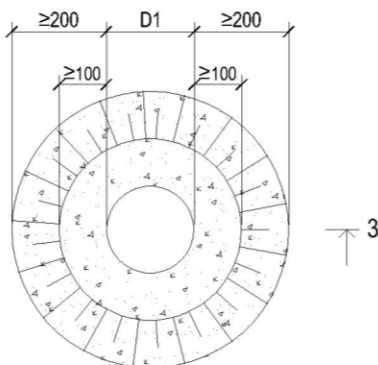

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapju virsmai zālājos jābūt 50-70 mm virs seguma.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:
H - >100
D1 - >450
D3 - atbilstoši kapes pēdai
9. Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

**- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

***- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	06/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT		SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS DATUMS	

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA			
		TEHNISKIE RISINĀJUMI			
		VĪRSRAKSTS. PAPILDVĪRSRAKSTS.			
Fiksēta kape no polimērmateriāla zaļajā zonā					

RĀŠĒJUMA NR.		TTR-UT-054	
MĒROGS	BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	07/2025	MARKA	UKT
		REVIZIJA	3