


FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA

ZAĻAJĀ ZONĀ

GRIEZUMS 1-1

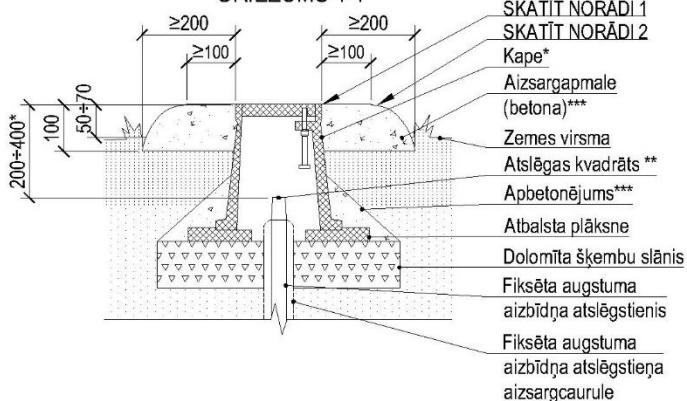

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Udensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegružota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstienā kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstienā kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapju virsmai zālājos jābūt 50-70 mm virs seguma.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta plāksnei:
H - >30
D1 - >380
D3 - atbilstoši kapes pēdai
D5 - atbilstoši izbūves risinājuma īpatnībām
9. Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);


**- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

***- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.

APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE


PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta plāksne, dolomīta šķembas nav parādīti)

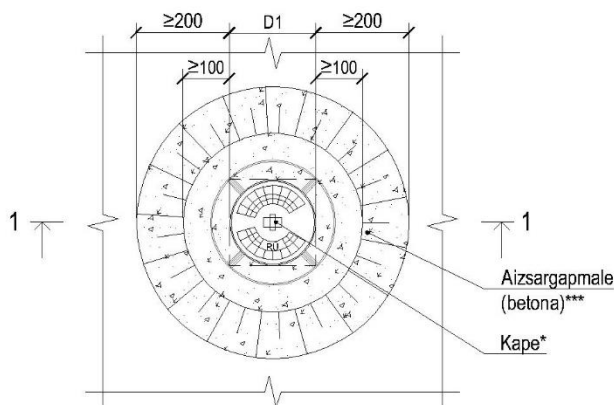


ATBALSTA PLĀKSNE

GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE

GRIEZUMS 3-3




ATBALSTA PLĀKSNE

PLĀNS

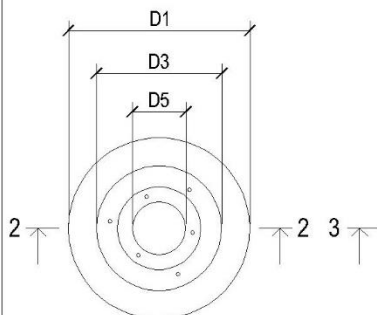

AIZSARGAPMALE

PLĀNS

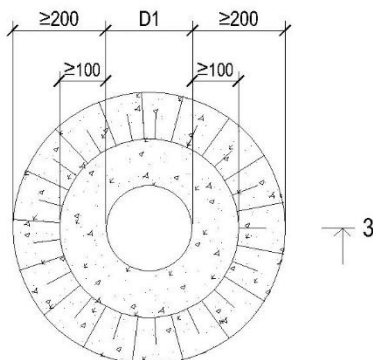

3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	08/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Fiksēta kape no polimērmateriāla zaļajā zonā

RASEJUMA NR.

TTR-UT-054a

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS
07/2025

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

MARKA

REVIZIJA
3