



FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA ZAĻAJĀ ZONĀ GRIEZUMS 1-1

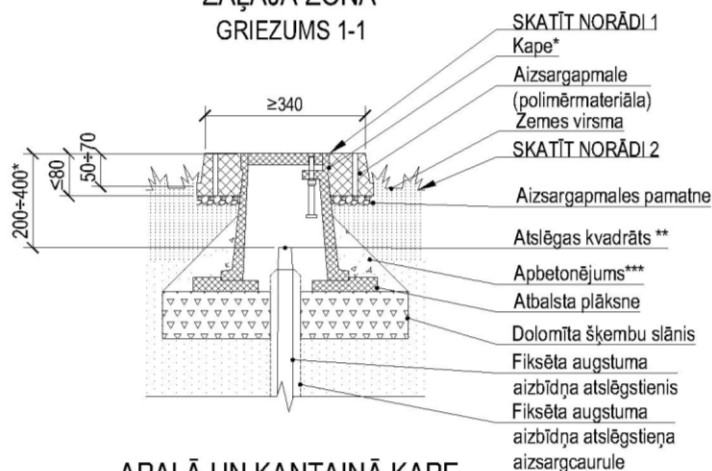


APALĀ UN KANTAINĀ KAPE PLĀNS


(segums, apbetonējums, atbalsta plāksne un dolomīta šķembas nav parādīti)

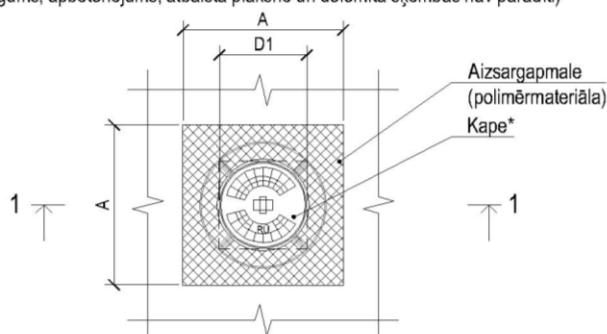


ATBALSTA PLĀKSNE GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE GRIEZUMS 3-3



ATBALSTA PLĀKSNE PLĀNS

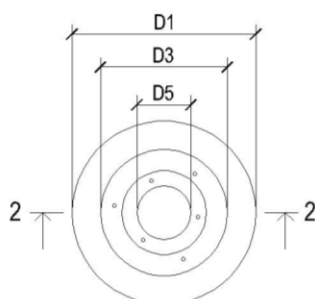

AIZSARGAPMALE PLĀNS

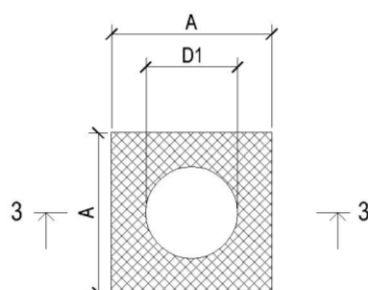

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam.](#)
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegužota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapju virsmai zālajos jābūt 50-70 mm virs seguma.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta plāksnei:
H - > 30
D1 - > 380
D3 - atbilstoši kapes pēdai
D5 - atbilstoši izbūves risinājuma īpatnībām
9. Apzīmējuma saīsinājumi polimērmateriāla aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs
A - ≥ 340
H - ≥ 80

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

** - izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

*** - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VĪRSRAKSTS. PAPILDVĪRSRAKSTS.

Fiksēta kape no polimērmateriāla zaļajā zonā

RASEJUMA NR.

TTR-UT-054c

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVIZIJA

1