


VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA (VZT ŪH) IZBŪVE UZ
90° GRĀDU LĪKUMA AR ATBALSTA PĒDU
UN AR AIZSARGSTABIŅU
SKATS A

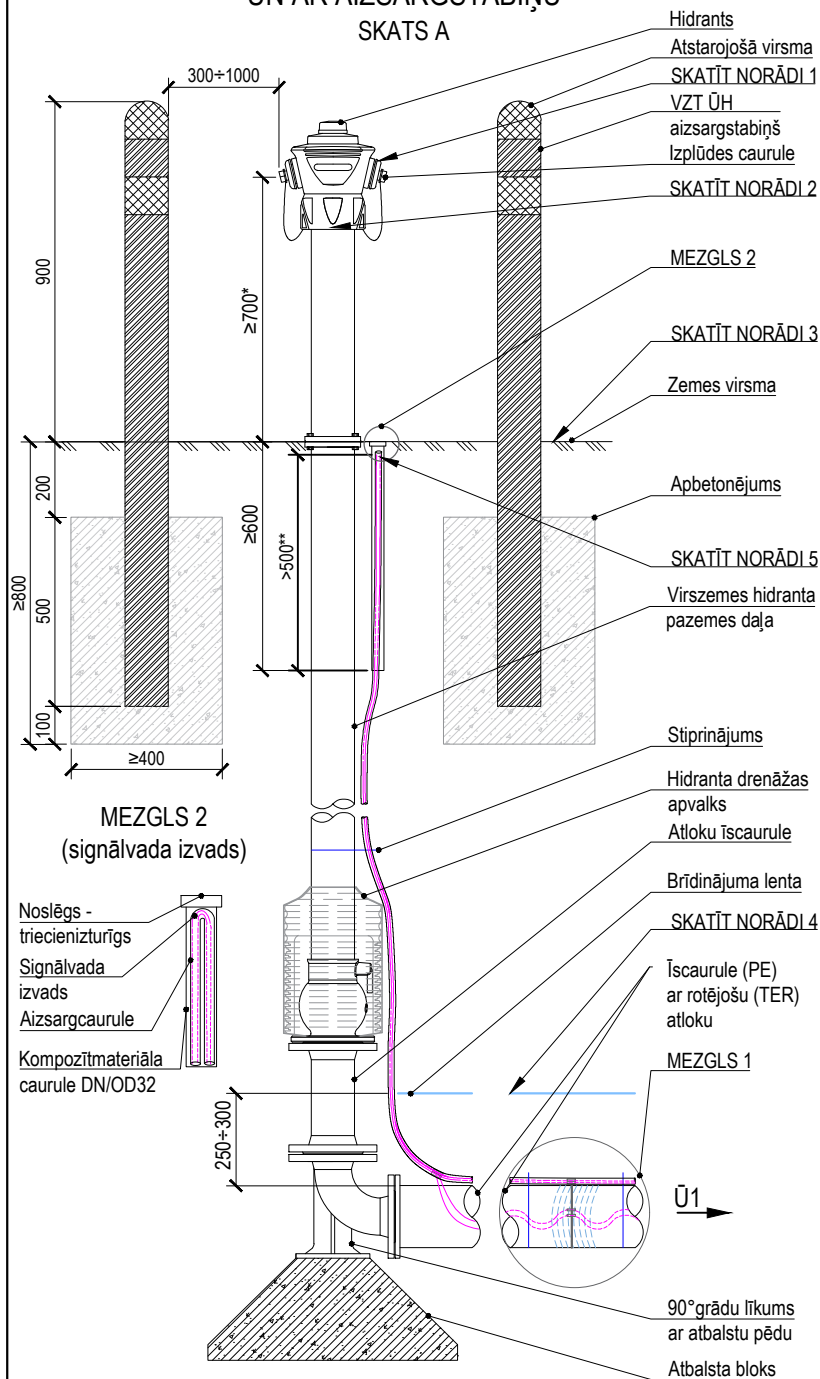

Norādes:


1. Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
2. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāso sarkanā krāsā (RAL 3001) ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālkrāsojuma prasībām.
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
4. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
5. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurļvadu izbūvē](#).

Piezīme:


1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#);
- ** - ekspluatācijas darbu veikšanai paredzēt signālvada gala garumu vismaz 500 mm.

Izbūves prasības:

1. Ugunsdzēsības hidranta ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#).
2. Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pielāgot ar atloku īscauruli.
3. Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītajam attālumam, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
4. Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvizrādījumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
5. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
6. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienam un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.
7. Ja VZT ŪH jānovieto ne tālāk kā 2.5 m no brauktuves malas vai ceļa, vai laukuma, kur paredzama transportlīdzekļu pārvietošanās, izvērtējot situāciju, jānodrošina VZT ŪH aizsargstabiņu uzstādīšana.
8. VZT ŪH aizsargstabiņam jābūt:
 - 8.1. pulētai caurulei pelēkos toņos ar diametru ne mazāku kā d100 un sienas biezumu ne mazāku par 3 mm, izbūvētai augstumā vismaz 0.9 m, mērot no zemes virsmas;
 - 8.2. ar attālumu līdz VZT ŪH 0.3-1.0 m un tā nedrīkst aizšķērsot hidranta izlaidi;
 - 8.3. triecienizturīgam, nekustīgam (iebetonētam);
 - 8.4. pildītam ar betonu;
 - 8.5. marķētam ar gaisma atstarojošas virsmas joslām.

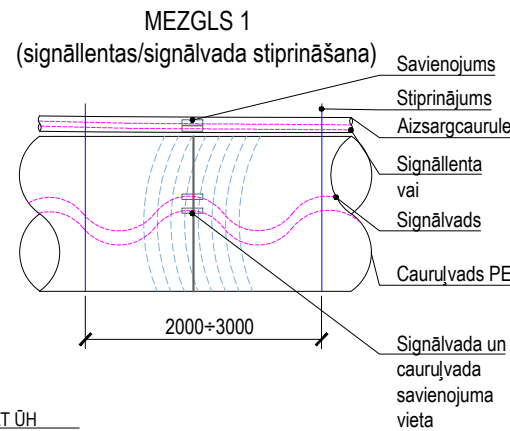

VIRSSKATS

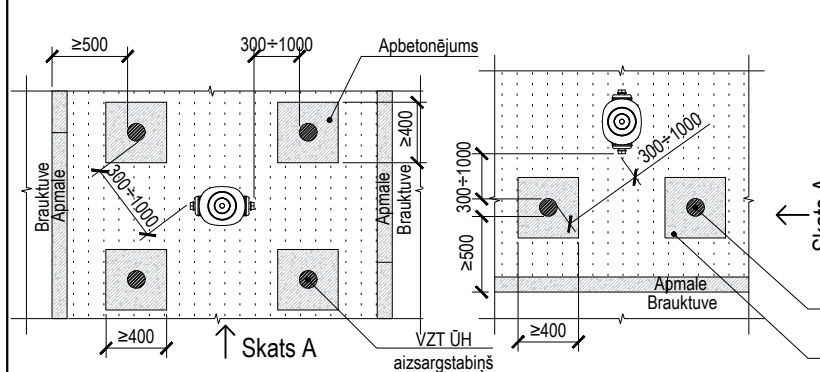

	3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025	DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. Virszemes ugunsdzēsības hidranta (VZT ŪH) izbūve uz 90°grādu līkuma ar atbalsta pēdu un ar aizsargstabiņu	RASĒJUMA NR. TTR-UT-060c MĒROGS BEZ MĒROGA IZDOŠANAS DATUMS 10/2025	IZMAIŅU INDEKSS V/2.1 MARKA UKT REVIZIJA 3
	2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025			
	1	IB	MZ	AV	Aizsargstabiņš	02/2025			
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024			
	NR SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS				