



SENLAICĪGA VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS
HIDRANTA IZBŪVE TIEŠI UZ AUGŠUP VĒRSTA
ŪDENSVADA CAURULES TREJGABALA

SĀNSKATS

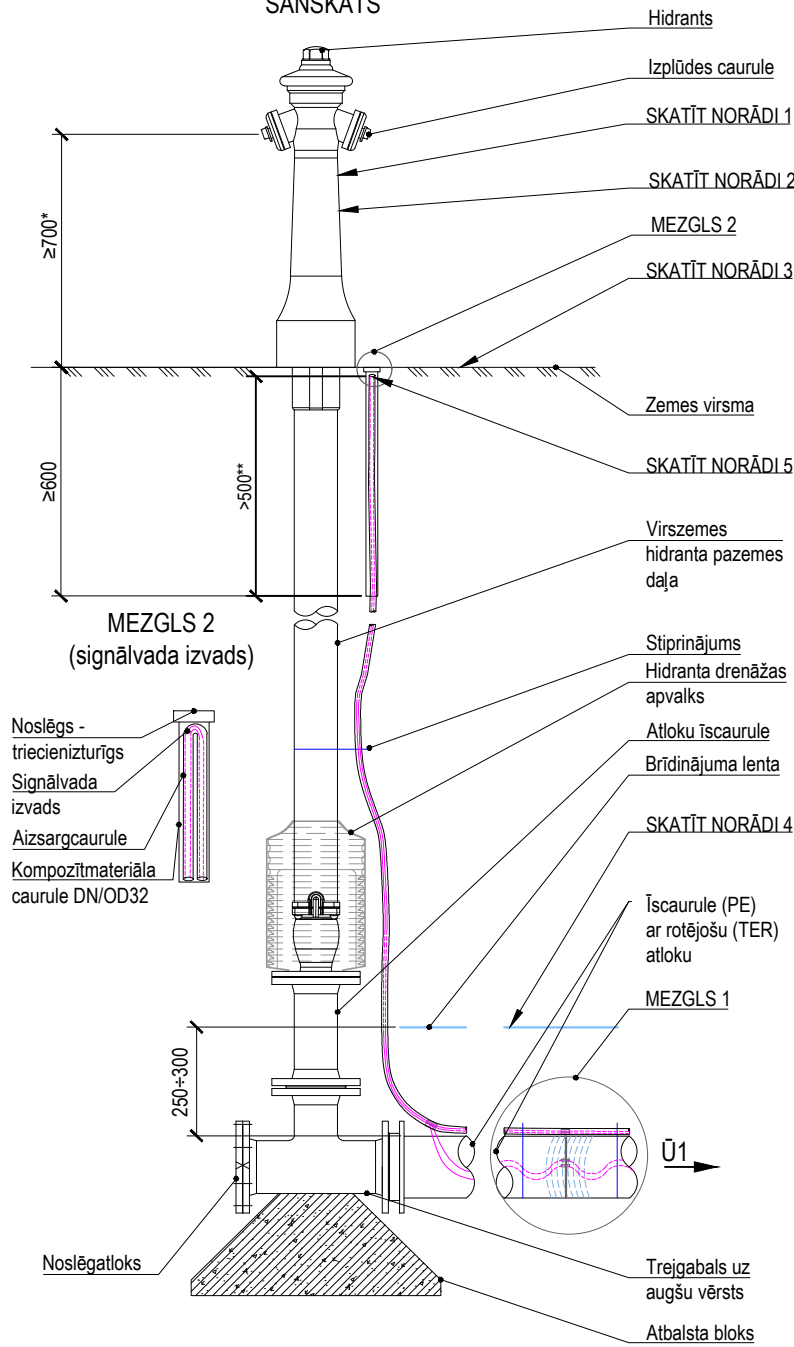

Noslēgs -
triecienizturīgs
Signālvada
izvads
Aizsargcaurule
Kompozitmateriāla
caurule DN/OD32

MEZGLS 1
(signāllentas/signālvada stiprināšana)

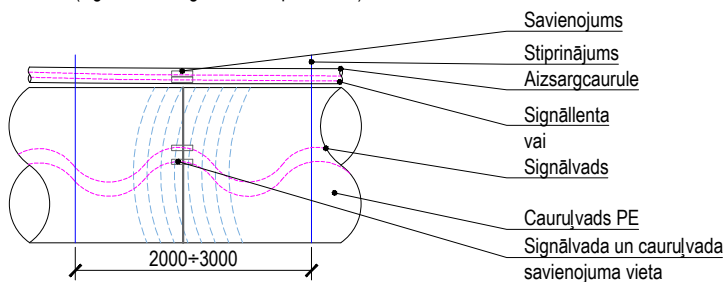

Norādes:

- Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
- Atbilstoši [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam](#) virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāso sarkanā krāsā (RAL 3001) ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālrāsojuma prasībām.
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktā](#).
- Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīme:

- Visi izmēri milimetros.
 - * atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#);
 - ** ekspluatācijas darbu veikšanai paredzēt signālvada gala garumu vismaz 500 mm.

Izbūves prasības:

- Ugunsdzēsības hidrانتus ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#).
- Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pielāgot ar atloku īscauruli.
- Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītajā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
- Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzraudzību un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespilēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT		SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Senlaicīga virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve tieši uz
augšup vērsta ūdensvada caurules trejgabala

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-061

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS

10/2025

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

MARKA

UKT

REVIZIJA

3