



PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA
IZBŪVE AR PELDOŠU PĀRSEDZI
SĀNSKATS

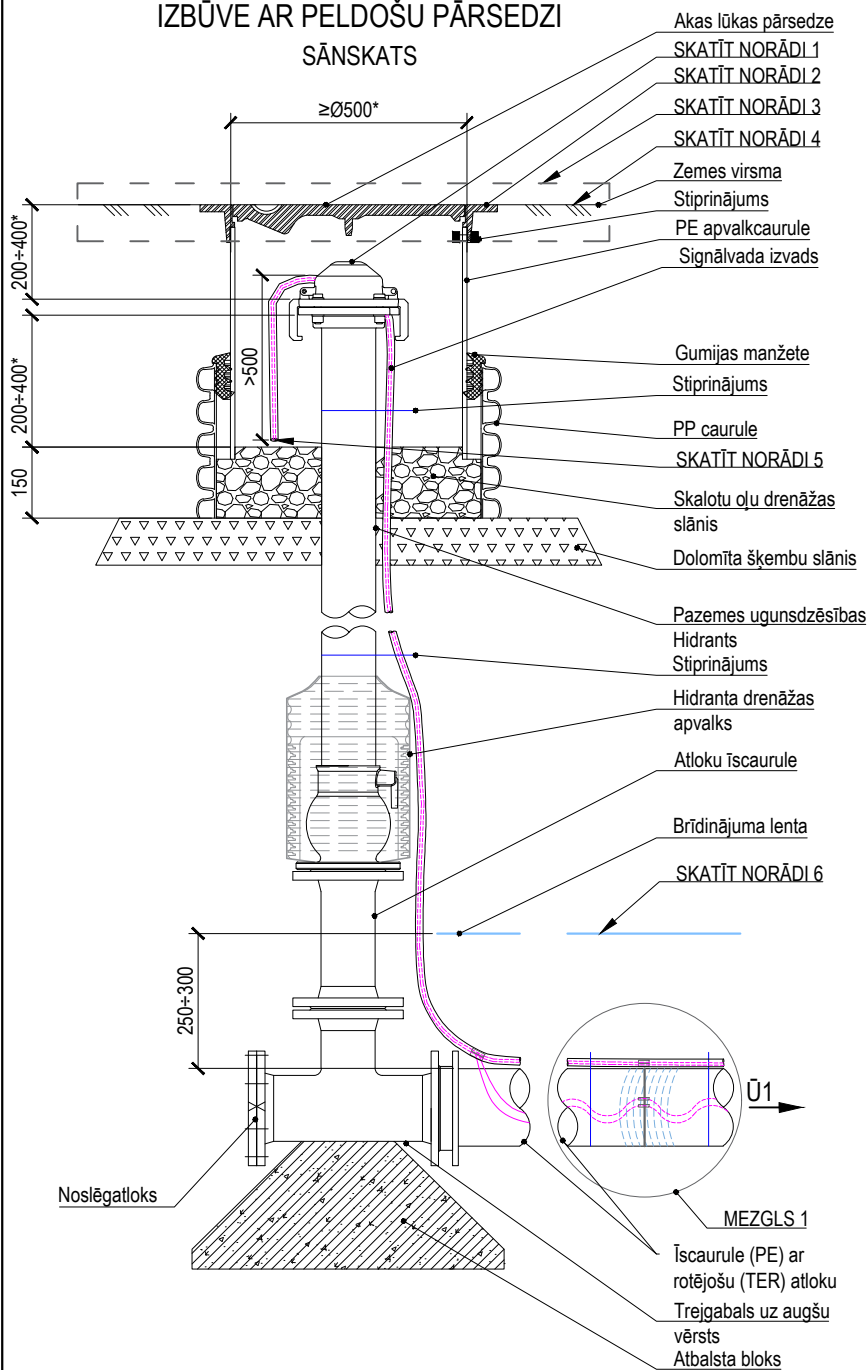

MEZGLS 1

(signāllentas/signālvada stiprināšana)

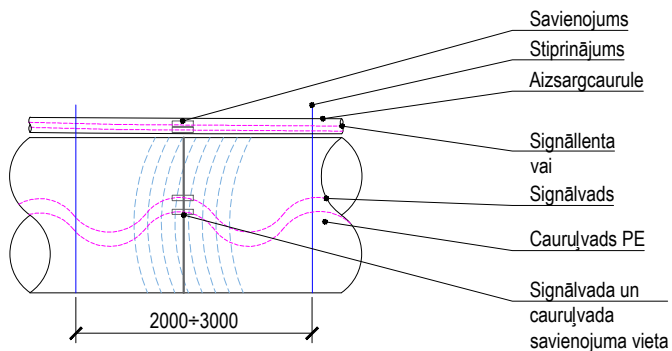

Norādes:

1. Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
2. Atbilstoši MK noteikumu [Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam](#) ugunsdzēsības hidranta akas lūkas pārsedzes vāku krāso sarkanā krāsā ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālkrašojuma prasībām.
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
5. Brīdinājuma aprīkojuma izvietošanu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
6. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- * atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Ugunsdzēsības hidrants ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#). Ja tehniski nav iespējams, ierīko apakšzemes hidrants.
2. Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pieregulēt ar atloku īscauruli.
3. Hidranta lūkas pārsedzi montēt ar apvalkcauruli. Apvalkcaurulē 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu slāni ar frakciju 8-16 mm.
4. Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3. punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
5. Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzraudzības un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
6. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
7. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST		IZMAIŅU IEMESLS		DATUMS	

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Pazemes ugunsdzēsības hidranta izbūve ar peldošu
pārsedzi

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-062

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS

10/2025

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

MARKA

UKT

REVIZIJA

3