



PELDOŠA PĀRSEDZE PAZEMES
UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTAM
ASFALTA SEGUMĀ
GRIEZUMS 1-1

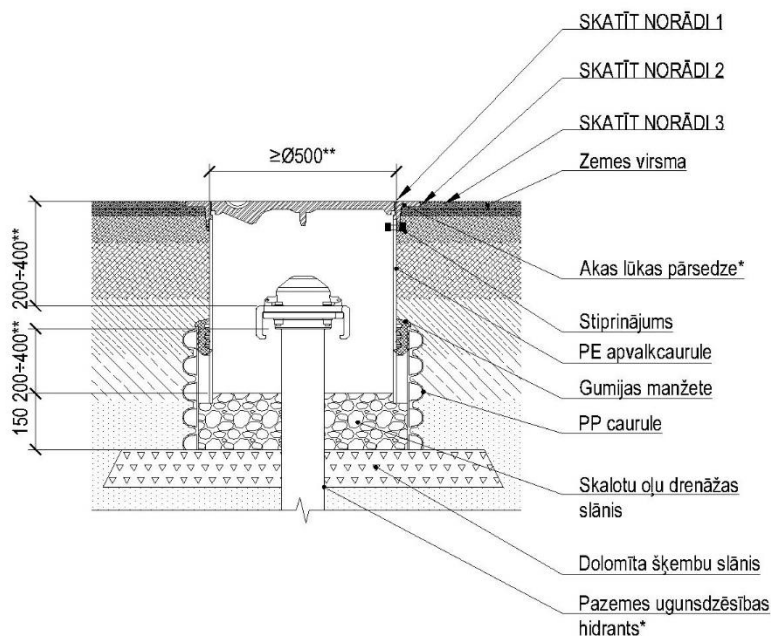

AKAS LŪKAS PĀRSEDZE
PLĀNS
(segums nav parādīts)

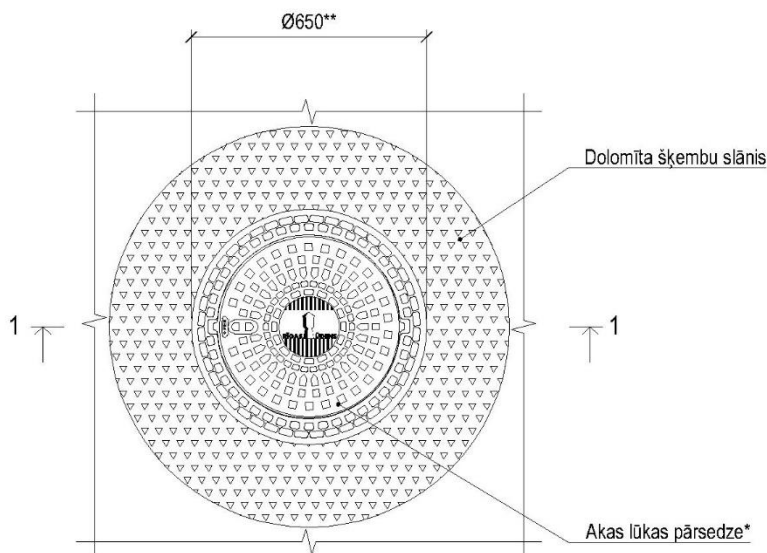

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. un 219. punktiem](#).
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzstrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** - atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Peldoša tipa lūku pārsedzes hidrantam paredzētas uzstādīšanai ceļa (ielas) braucamajā daļā/ietvē (asfaltbetona segumā).
2. Hidranta akas lūkas pārsedzes rāmis stiprināms pie PE apvalkcaurules ar garumu vismaz 1 m un diametru ne mazāku 500 mm, kas ar blīvgumiju sēdināma uz atbilstoša izmēra PP (vismaz ar diametru DN/OD 630 mm un garumu 1 m) apvalkcaurules. Apvalkcauruļu garumu regulēt pēc hidranta konstrukcijas augstuma tā, lai netraucētu ierīkot hidranta drenāžu.
3. PE apvalkcaurulē 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu ūļu slānis ar frakciju 8-16 mm.
4. Ugunsdzēsības hidrantu aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).



3					
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	01/2021
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKE RISINĀJUMI	
VĪRSRAKSTS PĀPILDVIĒRSRAKSTS	
Peldoša pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam asfalta segumā	

RASĒJUMA NR.	
TTR-UT-063	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
07/2025	UKT
REVĪZĪJA	2