



PELDOŠA PĀRSEDZE PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTAM BRUĢA SEGUMĀ GRIEZUMS 1-1

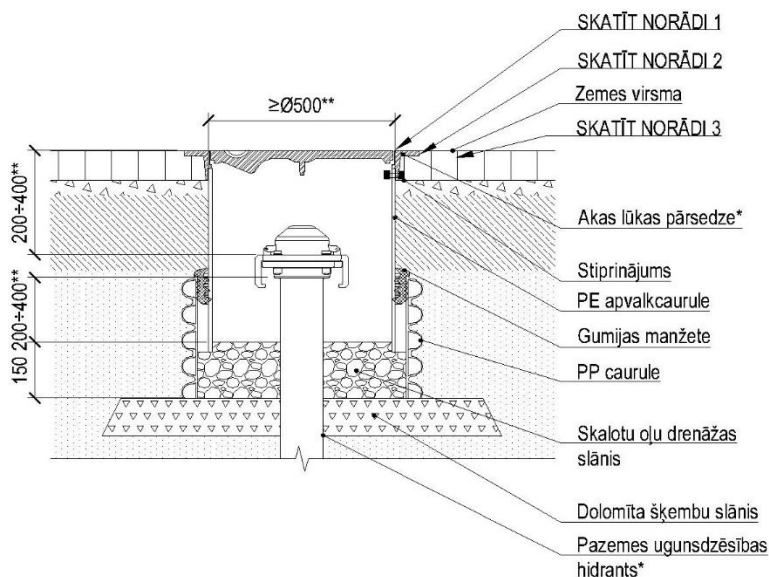

AKAS LŪKAS PĀRSEDZE PLĀNS (segums nav parādīts)

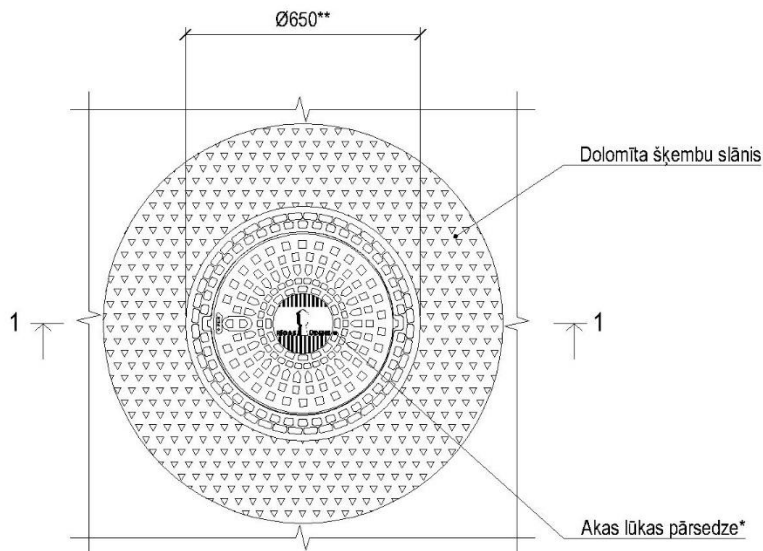

Norādes:

1. Uztādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. un 219. punktiem](#).
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzturādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** - atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Fiksēta tipa lūku pārsedzes ir paredzētas uzstādīšanai uz nesaistītu minerālmateriālu seguma brauktuvē, bruģa segumā un zaļajās zonās.
2. Ugunsdzēsības hidranta izplūdes caurules augšas dziļumu hidranta lūkas pārsedzē jābūt robežās no min 0,2m līdz maks. 0,4m.
3. Lūkas pārsedzē, 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu oļu slānis ar frakciju 8 -16 mm.
4. Lūku pārsedzes virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 0,5cm.
5. Ugunsdzēsības hidranta aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
6. Dzelzsbetona gredzens atbilstoši [LVS EN 1917](#).



3					
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	04/2021
NR SAGTASAK APSTĪZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	RASĒJUMA NR
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	TTR-UT-064
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS
Peldoša pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam bruģa segumā	BEZ MĒROGA
	IZDOŠANAS DATUMS
	07/2025
	MARKA
	UKT
	IZMAIŅU INDEKSS
	V/2.1
	REVĪZIJA
	2