


FIKSĒTA PĀRSEDZE PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTAM UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA


GRIEZUMS 1-1

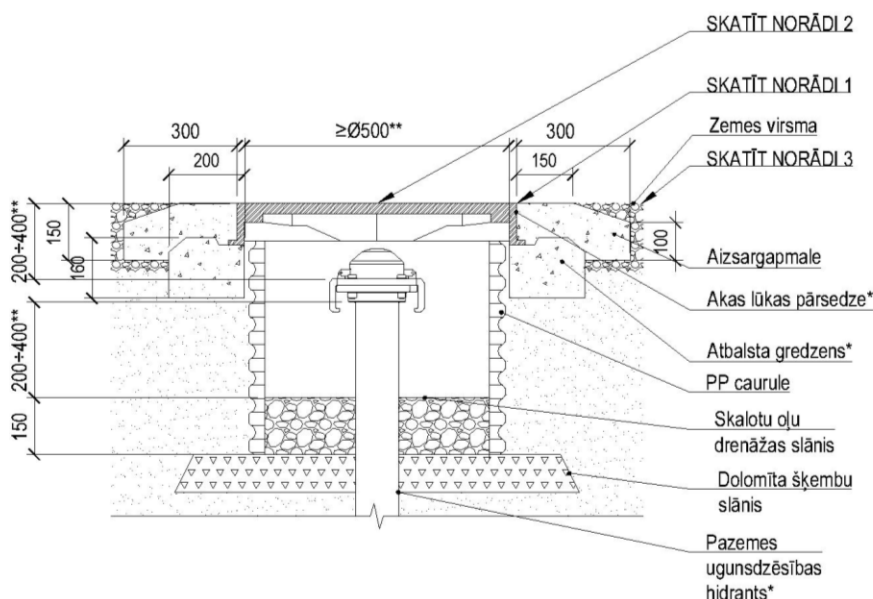

AKAS LŪKAS PĀRSEDZE

PLĀNS

(segums nav parādīts)

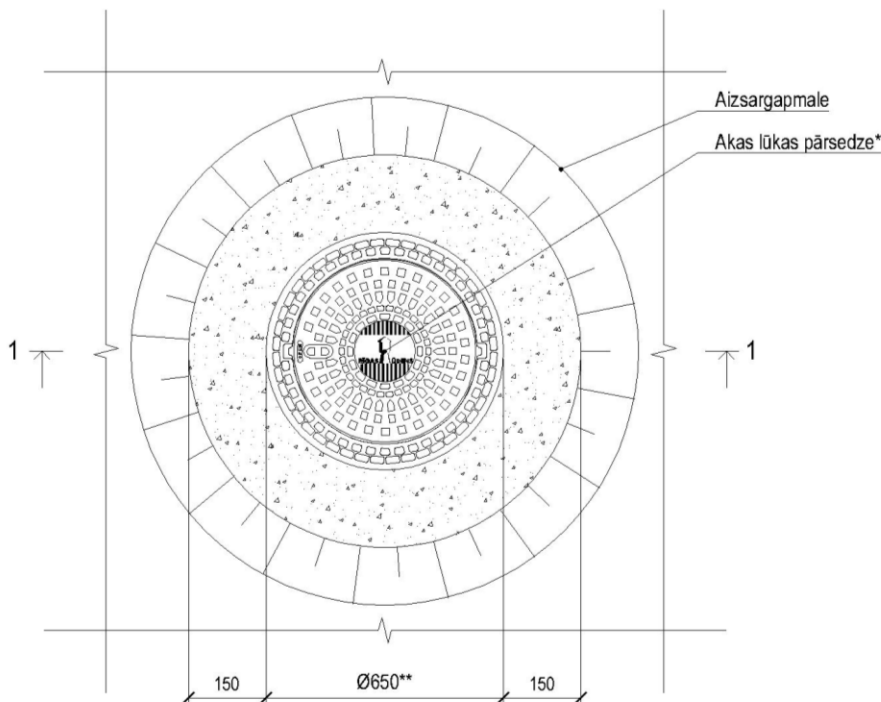

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. un 219. punktiem](#).
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzstrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- **- atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Fiksēta tipa lūku pārsedzes ir paredzētas uzstādīšanai uz nesaistītu minerālmateriālu seguma brauktuvēm, bruģa segumā un zālajās zonās.
2. Ugunsdzēsības hidranta izplūdes caurules augšas dziļumu hidranta lūkas pārsedzē jābūt robežās no min 0,2 m līdz maks. 0,4 m.
3. Lūkas pārsedzē, 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu oļu slānis ar frakciju 8 - 16 mm
4. Lūku pārsedzes virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 0,5 cm
5. Ugunsdzēsības hidrantu aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156.punktam](#).
6. Dzelzsbetona gredzens atbilstoš [LVS EN 1917](#).



3					
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	04/2021
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS PAPILDVIRSRAKSTS.

Fiksēta pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam uz ceļiem bez cietā seguma

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-065

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

2