



PELDOŠA PĀRSEDZE PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTAM UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA GRIEZUMS 1-1

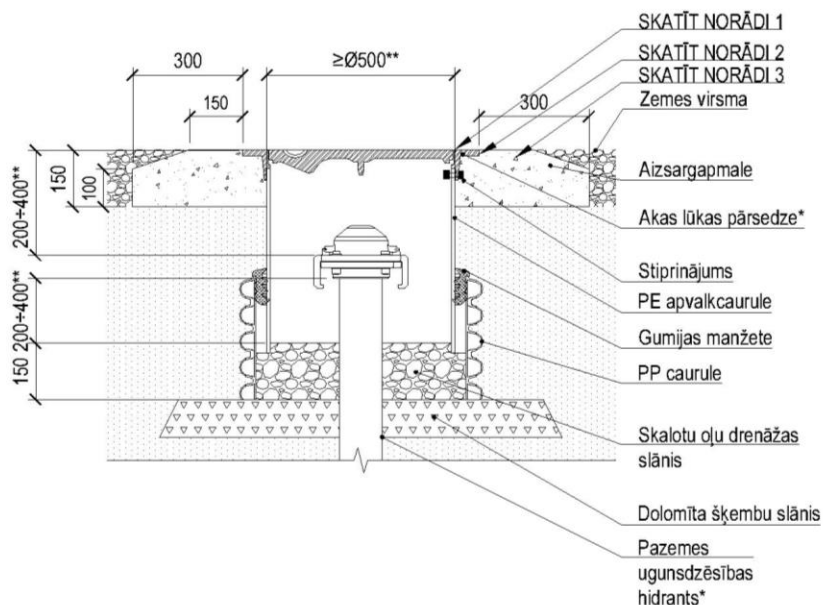

AKAS LŪKAS PĀRSEDZE PLĀNS (segums nav parādīts)

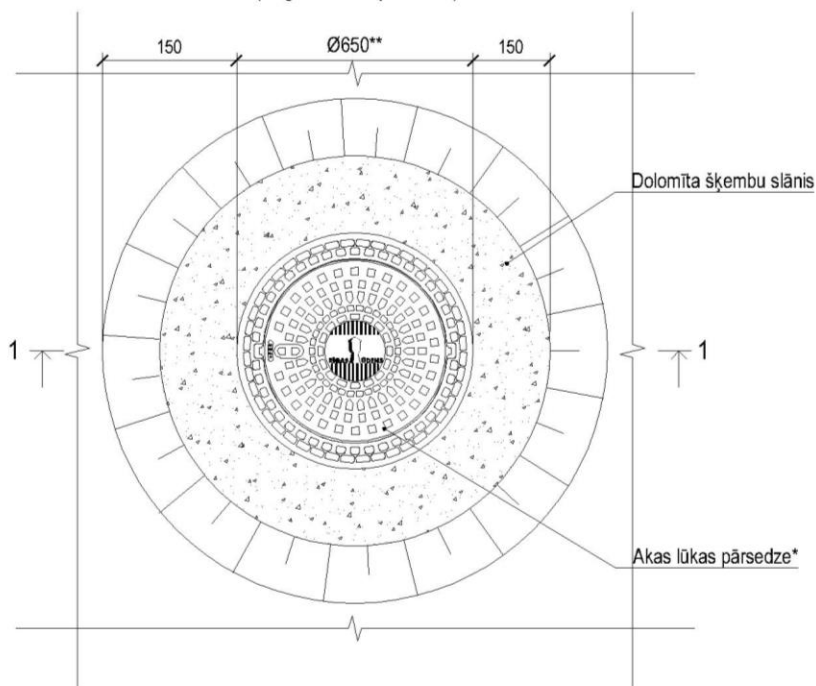

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. un 219. punktiem](#).
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzstrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** - atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Peldoša lūku pārsedzes hidrantam paredzētas uzstādīšanai ceļa (ielas) braucamajā daļā/ietvē (grants segumā).
2. Hidranta akas lūkas pārsedzes rāmis stiprināms pie PE apvalkcaurules ar garumu vismaz 1 m un diametru ne mazāku 500 mm, kas ar blīvgumiju sēdināma uz atbilstoša izmēra PP (vismaz ar diametru DN/OD 630 mm un garumu 1 m) apvalkcaurules. Apvalkcauruļu garumu regulēt pēc hidranta konstrukcijas augstuma tā, lai netraucētu ierīkot hidranta drenāžu.
3. PE apvalkcaurulē 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu oļu slānis ar frakciju 8-16 mm.
4. Ugunsdzēsības hidrantu aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Peldoša pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam uz ceļiem bez cietā seguma	

RASĒJUMA NR.	TTR-UT-065a
MĒROGS	BEZ MĒROGA
IZMAIŅU INDEKSS	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	07/2025
MARKA	UKT
REVIZIJA	1