



FIKSĒTA PĀRSEDZE PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS
HIDRANTAM ZAĻAJĀ ZONĀ
GRIEZUMS 1-1

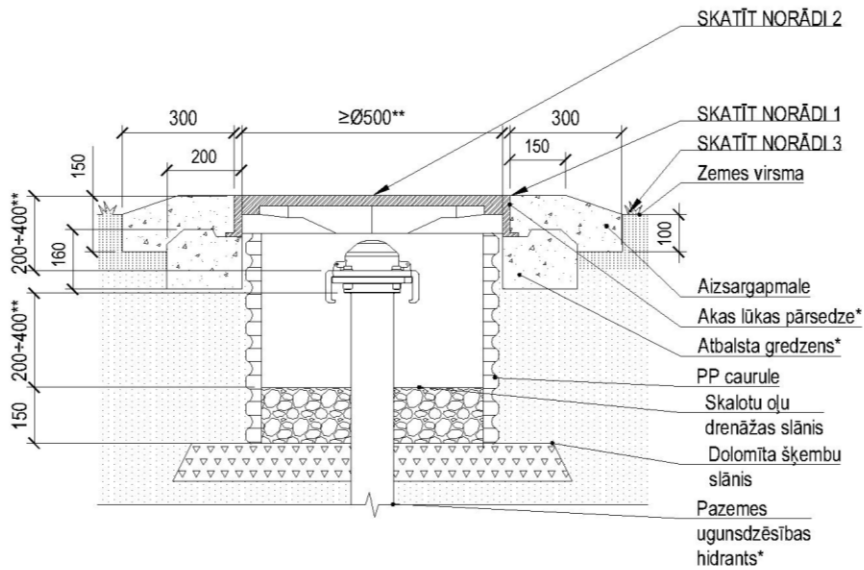

AKAS LŪKAS PĀRSEDZE PLĀNS

(segums nav parādīts)

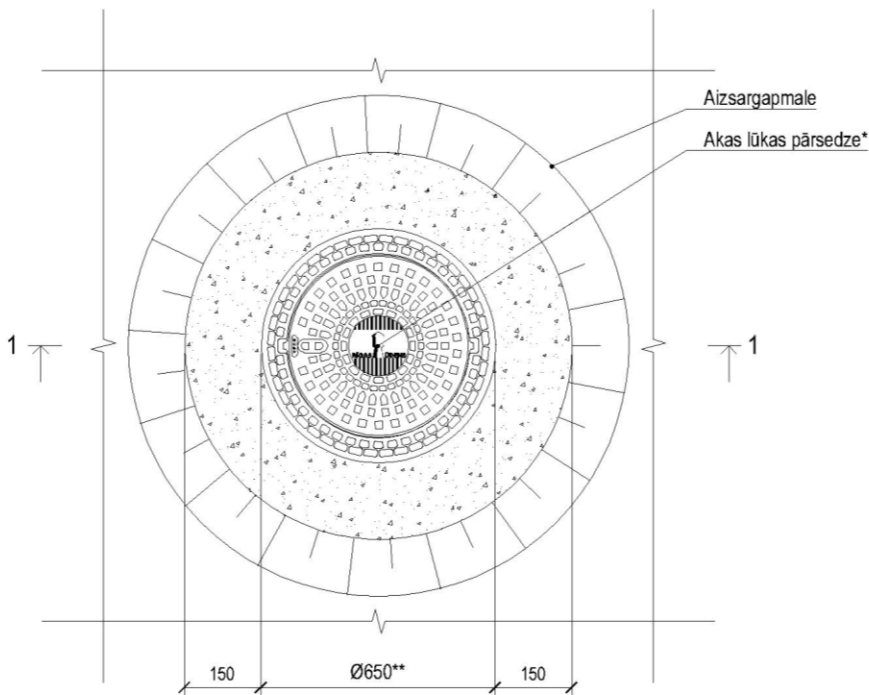

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156.](#) un [219.](#) punktiem.
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124.](#)
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Vīsi izmēri milimetros.
- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzstrādājumiem un būvēj.](#) kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** atbilstoši [LVS 187](#) "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības".

Izbūves prasības:

1. Fiksēta tipa lūku pārsedes ir paredzētas uzstādīšanai uz nesaistītu minerālmateriālu seguma brauktuvēm, bruģa segumā un zaļajās zonās.
2. Ugundzēsības hidranta izplūdes caurules augšas dziļumu hidranta lūkas pārsedzē jābūt robežās no min 0,2 m līdz maks. 0,4 m.
3. Lūkas pārsedzē, 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu oļu slānis ar frakciju 8 - 16 mm
4. Lūku pārsedes virsmai zaļajās zonās jābūt 50-70mm vīrs seguma.
5. Ugundzēsības hidranta aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156.punktam.](#)
6. Dzelzsbetona gredzens atbilstoš

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-UT-066			
	2									
	1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. Fiksēta pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam zaļajā zonā	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS V/2.1	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024		IZDOŠANAS DATUMS 07/2025	MARKA UKT	REVĪZĪJA 1
	NR SAGTĀSKĀPŠANĀS		APSTĀPŠANĀS		IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					