
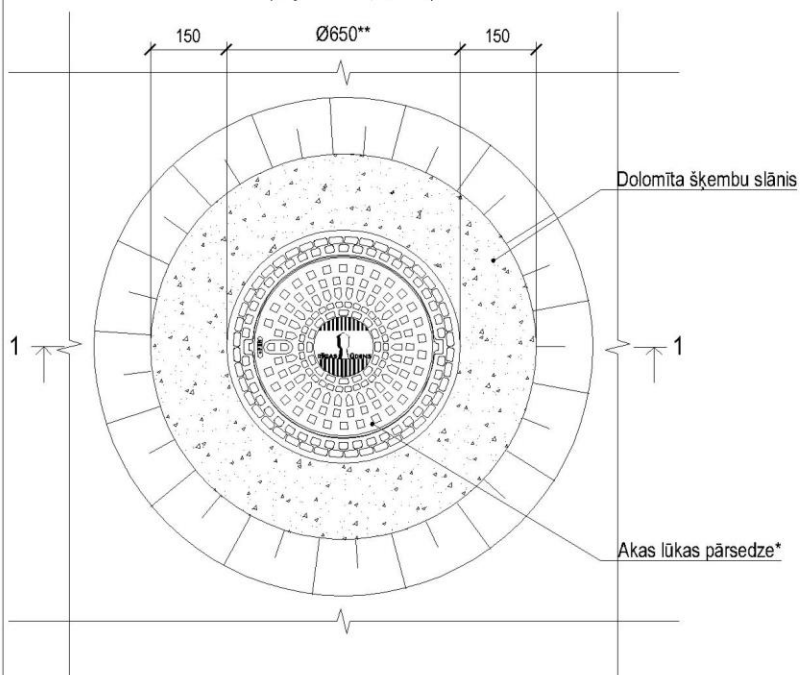


GRIEZUMS 1-1



1. Lūku pārsedzes virsmai zaļajās zonās jābūt 50-70mm virs seguma.
2. Hidranta akas lūkas pārsedzes rāmīs stiprināms pie PE apvalkcaurules ar garumu vismaz 1 m un diametru ne mazāku 500 mm, kas ar blīvumiju sēdināma uz atbilstoša izmēra PP (vismaz ar diametru DN/OD 630 mm un garumu 1 m) apvalkcaurules. Apvalkcauruļu garumu regulēt pēc hidranta konstrukcijas augstuma tā, lai netraucētu ierīkot hidranta drenāžu.
3. PE apvalkcaurulē 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ar hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu skalotu oļu slānis ar frakciju 8-16 mm.
4. Ugundzēsības hidrantu aku vākus krāso sarkanā krāsā (piemēram, RAL-3001), atbilstoši [LBN 222-15 "Udensapgādes būves" 156.punktam](#).

3					
2					
1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGT SASK APST IZMAINU IEMESLS DATUMS					

Peldoša pārsedze pazemes ugunsdzēsības hidrantam
zaļajā zonā

TTR-UT-066a

BEZ MĚROGA

V/2.1

MARKA	
-------	--

MARKA	
-------	--

UKT

UKT