



ZĪME "ŪDENS UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTS"

SKATĪT NORĀDI 2

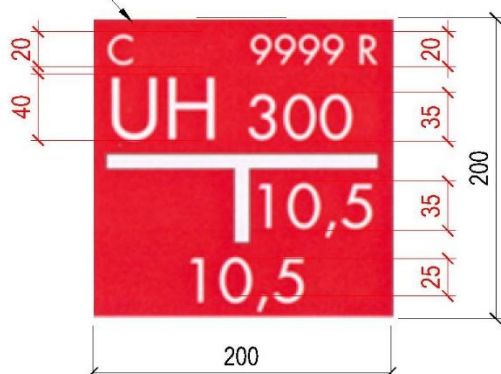

ZĪMES "ŪDENS UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTS" IZVIETOJUMS UZ STABIŅA

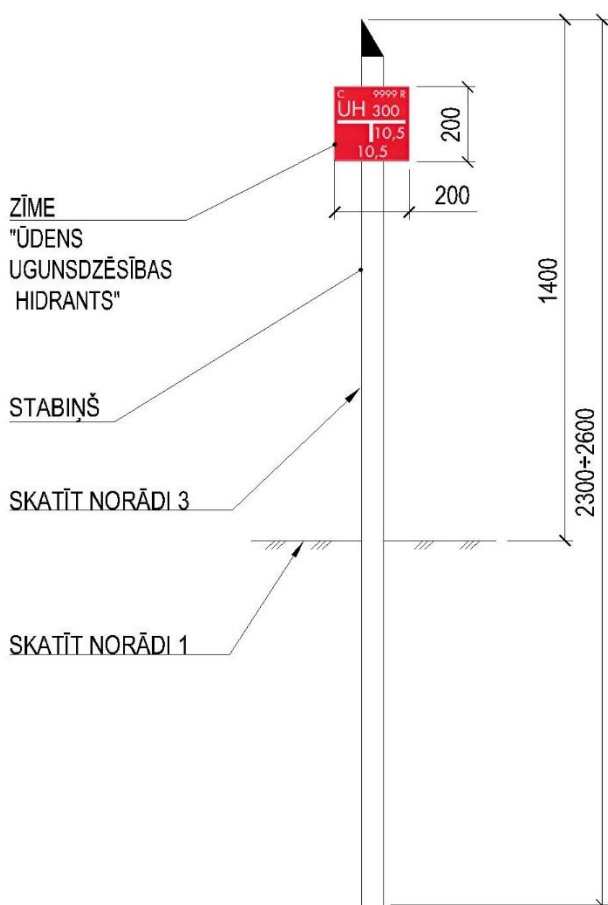

Norādes:

1. MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.3. punkta zīmei "Ūdens ugunsdzēsības hidrants" jābūt gaismu atstarojošai, atbilstoši 196.3. punkta prasībām, kā arī jāatbilst 197., 198., 199., 201.3., 212., 216. punktu prasībām.
2. Zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants" sagatavojama, pēc SIA "Rīgas ūdens" sniegtās informācijas:
 - C vai S - cilpveida vai strupzara ūdensvads (burtu augstums- 20 mm);
 - 9999 - hidranta numurs (ciparu augstums-20 mm);
 - R - hidranta tips (burtu augstums-20 mm);
 - VZT - virszemes tipa teleskopiskais;
 - R - "Rīgas" pazemes tipa;
 - T - "Tallinas" pazemes tipa;
 - M - "Maskavas tipa" pazemes;
 - EX - "EXPO" pazemes tipa;
 - 300 - ūdensvada diametrs milimetros (ciparu augstums 30 mm);
 - 10,5 - attālums no zīmes līdz hidrantam metros (ciparu augstums-30 mm);
 - UH - ūdens ugunsdzēsības hidrants (burtu augstums-40 mm).
3. Ja zīmi nav iespējams izvietot uz būvju sienas vai žoga redzamā vietā un augstumā atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 84.punktam, tad to uzstāda uz stabiņa:
 - 3.1. Zīmi "Ūdens ugunsdzēsības hidrants" izvieto uz atsevišķa stabiņa cinkota caurule Ø60 mm, ko ierok zemē tā, ka 1,4 metri stabiņa atrodas virs zemes, ko iepriekš saskaņo ar SIA "Rīgas ūdens";
 - 3.2. Zīmi uz stabiņa zaļajā zonā uzstāda pēc iespējas tiešā hidranta tuvumā.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros (mm), ja nav norādīts citādāk.
2. Ja vides iedarbības vai citu apstākļu dēļ zīme zaudējusi krāsojumu, saprotamību, nozīmi vai bojāta vairāk par 10 procentiem, to atjauno.
3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt uzturēšanas darbus, atbilstoši RD saistošiem noteikumiem Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi".



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	MZ	AV	Stabiņa izmēri	12/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS	RASĒJUMA NR.
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA	TTR-UT-081
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS
Zīmes "Ugunsdzēsības hidrants" izvietojums uz stabiņa	BEZ MĒROGA
	IZDOŠANAS DATUMS
	07/2025
	IZMAIŅU INDEKSS
	V/2.1
	MARKA
	UKT
	REVĪZIJA
	3