


GRIEZUMS 1-1

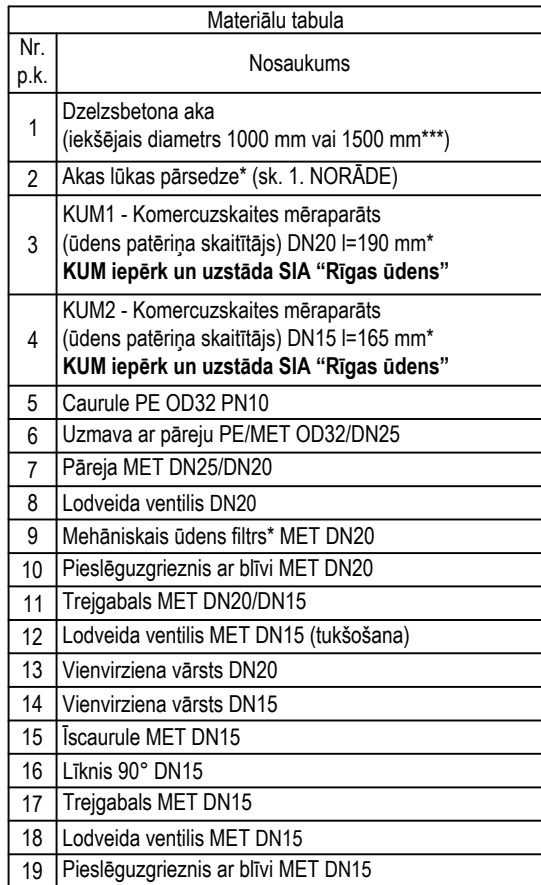

1. Akas lūkas pārsegdi paredz atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:

- Akas lūkas pārsegdi 124-2-D400-2/2-CO*
(pārsegdi (2/2): vāks-ķetis/rāmis-ķetis, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
- Akas lūkas pārsegdi 124-2-C250-2/2-CO*
(pārsegdi (2/2): vāks-ķetis/rāmis-ķetis, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
- Akas lūkas pārsegdi 124-6-C250-6/2-CO*
(pārsegdi (6/2): vāks-polimērmateriāls/rāmis ķetis, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
- Akas lūkas pārsegdi 124-6-B125-6/6-CO*
(pārsegdi (6/6): vāks-polimērmateriāls/rāmis polimērmateriāls, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm).

- Būvizstrādājumu saīsinājumi:


- ## Piezīmes

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

** - personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai LVS EN 124, LVS EN 1917, LVS EN 476.

***-KUM mezgla izvietošana esošā akā iespējama, ja tas ir norādīts SIA "Rīgas ūdens" tehniskajos noteikumos.

1. Vīsi izmēri milimetros.
2. Ir jābūt iespējai lūkas pārsēdei uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsēdes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko iespējams iegādāties kā papildus aprīkojumu.
3. Tehniskais tipveids risinājums attiecināms uz SIA "Rīgas ūdens" izvēlētiem vai ekvivalentiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem ražotājs noteicis, ka taisnīe posmi nav nepieciešami.
4. Atpakalplūdes novēršanai ūdensvadā, atbilstoši [LVS EN 1717](#), sistēmā pēc KUM paredzētā aizsardzības ierīču izvietošanu.
5. Apzīmējumi un saīsinājumi atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām](#).
6. Brīdinājuma aprīkojumu izvietojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojuma ūdensapgādes un kanalizācijas caurvadu izbūvē](#) un piederības robežlīnī skatāms TIR-UT-001.

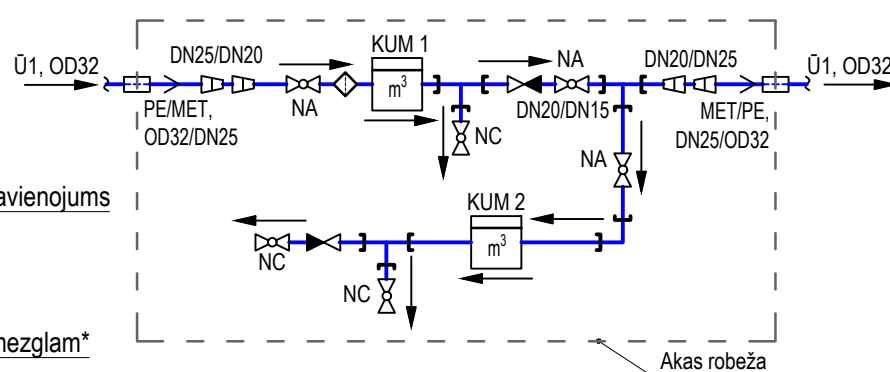

	3					DOKUMENTA TIPI	RĀSĒJUMA NR. TTR-UT-104a		
	2	IB	MZ	AV	Drošības iespēja pārbaudei	10/2025			CENTRALIZĒTAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RĪSINĀJUMI
	1	IB	MZ	AV	Meh. gā. filtra termiņa maiņa	07/2025	VĪRSRAKSTS, PAPILDVĪRSRAKSTS.	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	02/2025	Divi pakārtoti izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN20/DN15) bez taisnajiem posmiem Ø1000/Ø1500 mm dz/b akā	BEZ MĒROGA	V/2.1
	NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS		IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
							10/2025	UKT	2