


KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA (KUM1) MEZGLS ĒKAS ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITEI, IERĪKOŠANA CAUR GRĪDU ĒKAS Telpā


GRIEZUMS 1-1

SKATĪT NORĀDI 1, 2, 3

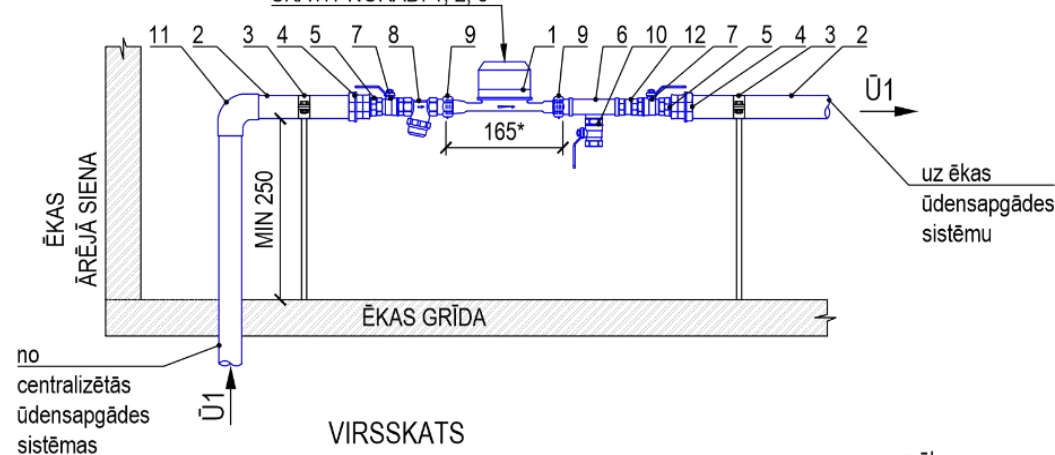


VIRSSKATS

(stāvu grīda un griesti nav parādīti)

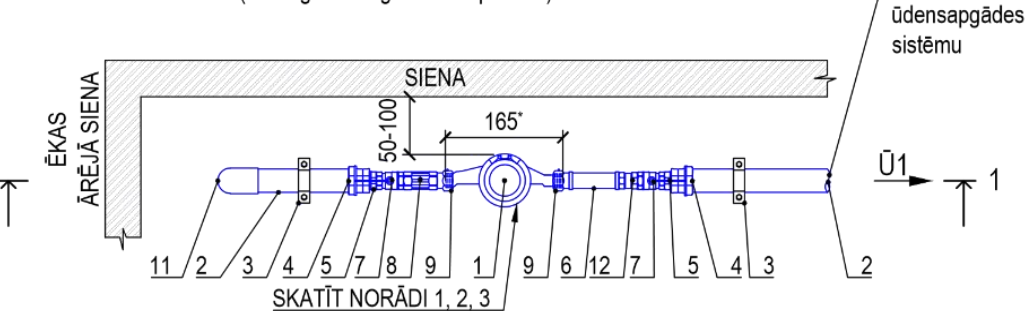


GRIEZUMS 2-2

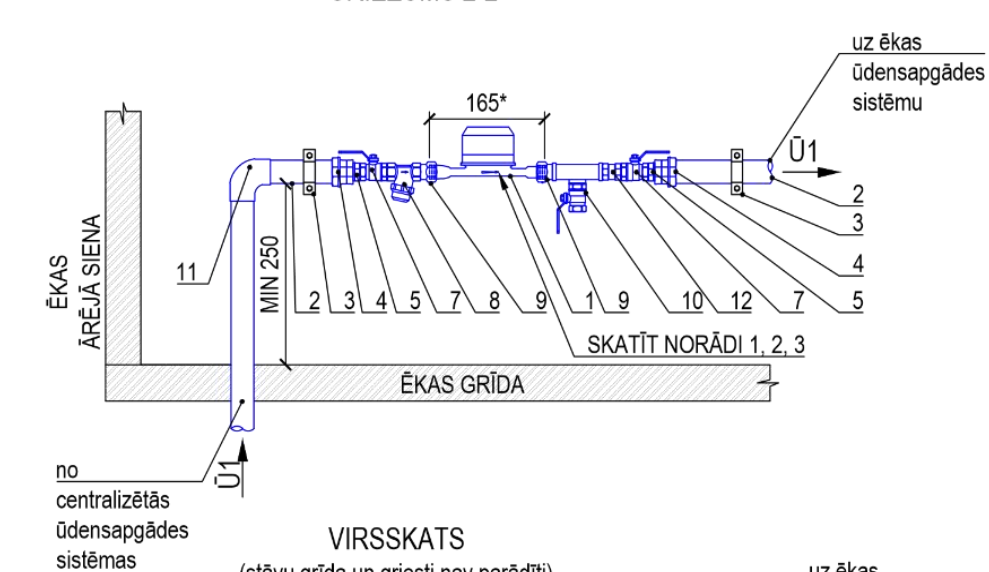


VIRSSKATS

(stāvu grīda un griesti nav parādīti)

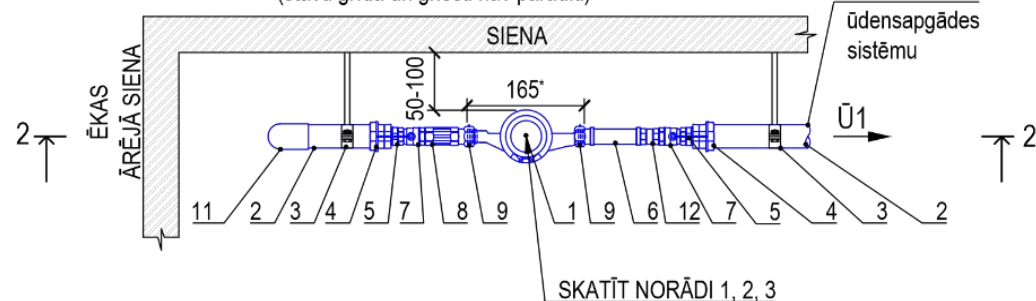


Materiālu tabula	
Nr. p.k.	Nosaukums
1	KUM1 - Komerzuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN15 l=165 mm* KUM iepērk un uzstāda SIA "Rīgas ūdens"
2	Caurule PE OD32 PN10**
3	Metāla stiprinājums vai balsts
4	Uzmava ar pāreju PE/MET OD32/DN25**
5	Pāreja MET DN25/DN15
6	Trekgabals MET DN15
7	Lodveida ventīlis DN15
8	Mehāniskais ūdens filtrs* MET DN15
9	Pieslēguzgrieznis ar blīvi MET DN15
10	Lodveida ventīlis MET DN15 (tukšošana)
11	Līknis 90° (elektrometināts savienojums) PE OD32**
12	Vienvirziena vārsts DN15

KUM1 MEZGLA SHĒMA

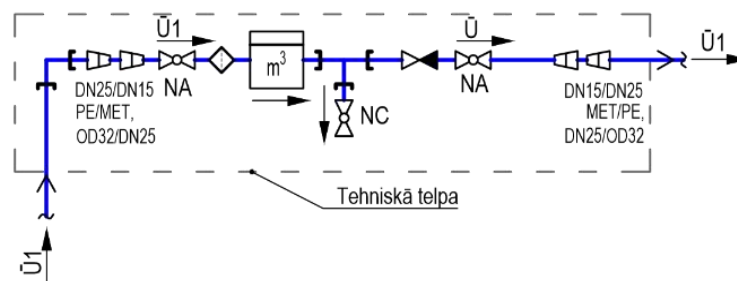

KUM1 IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKĀ

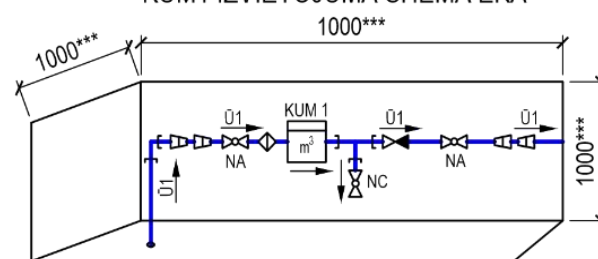

Norādes:

- KUM ierīkošana iespējama atbilstoši:
 - LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 144. punktam, ka KUM uz ūdens ievadiem ierīko telpās, kas atrodas pie ēku ārējām sienām vai to tuvumā viegli pieejamā vietā un kurās ir dabiskais vai mākslīgais apgaismojums un gaisa temperatūra nav zemāka par 5°C vai 147. punktam, ka KUM izvieto ārpus ēkas speciālā akā;
 - MK Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.5. punkta nosacījumiem, tā lai, komercuzskaites mēraparāta mezgla stiprinājumi sienā vai grīdā nepazeminātu būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m un urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi.
- Šis tehniskais tipveida risinājums attiecināms uz [viendzīvokļa mājām](#), MK Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21", 3. punkta apakšpunktā, definētajā vietā, kā piemēram, 3.34. vai citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā, nodrošinot šajā risinājumā ietvertās norādes un piezīmes.
- KUM mezgla ierīkošanu veic, ievērojot:
 - "Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma" 1. panta 6. un 7. punktu, ka KUM ir pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts KUM mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, bet KUM mezgls ir pakalpojumu lietotāja īpašumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta KUM uzstādīšanai un izbūvēta atbilstoši izsniegtiem pakalpojuma sniedzēja noteikumiem 9. panta pirmās daļas 5. punktu, ka par saviem līdzekļiem pakalpojumu sniedzējs nodrošina KUM uzstādīšanu vai nomaiņu un veic sniegto pakalpojumu uzskaiti un 10. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, ka pakalpojuma saņēmējs nodrošina KUM mezgla izbūvi KUM uzstādīšanai vai nomaiņai, un nodrošina netraucētu pieeju KUM mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar KUM, kā arī aizsargā KUM mezglu un KUM no bojājumiem;
 - "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums" 1. panta 7.1. punktu, ka KUM mezglā pirms KUM uzstāda mehānisko ūdens filtru;
 - MK noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 36. punktu, ka Pakalpojuma lietotājs aizsargā KUM mezglu no tehniskiem bojājumiem, applūdināšanas vai sasalšanas un ir atbildīgs par KUM saglabāšanu. Ja KUM tiek nozagts vai sabojāts, pakalpojuma lietotājs par to nekavējoties ziņo pakalpojuma sniedzējam;
 - SIA "Rīgas ūdens" prasības komercuzskaites mēraparātiem (mehāniskie, elektromagnētiskie);
 - komercuzskaites mēraparāta ražotāja noteiktās izbūves prasības, kas obligāti neparedz noteikta garuma cauruļvadu taisnos posmus, precīzas ūdens uzskaites nodrošināšanai.

Būvizstrādājumu saīsinājumi:

- KUM2 - komercuzskaites mēraparāts kanalizācijas sistēmā nenovadāmā ūdens (laistīšanas vajadzībām) uzskaitēi (šajā risinājumā nepiemēro).
- U1 - projektējama ūdensvads

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Atpakalplūdes novēršanai ūdensvadā, atbilstoši LVS EN 1717, sistēmā pēc KUM paredzēt aizsardzības ierīču izvietojumu.
- Apzīmējumi un saīsinājumi atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām.
- Spiediena paaugstināšanas iekārtas izvietojamas vismaz vienu metru aiz KUM.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

**- būvdarbu gaitā precizēt esošo pievienojumu vietu, cauruļvadu novietojumu, to/-ā diametrus/u materiālu, attiecīgi izvēlēties pievienojuma veidgabalus. KUM novietojumu pielāgot esošai situācijai;

***- telpas izmēri KUM mezglam.

	3						DOKUMENTA TIPS	RASĒJUMA NR.	
	2						CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	TTR-UT-134a	
	1	IB	MZ	AV	Meh. ūd. filtra termiņa maiņa	07/2025	VĪRSRAKSTS. PAPILDVĪRSRAKSTS. Komerzuzskaites mēraparāta (KUM1) mezgls ēkas ūdens patēriņa uzskaitēi, ierīkošana caur grīdu ēkas telpā	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024		BEZ MĒROGA	V/2.1
	NR		SAGTSASKAPST		IZMAIŅU IEMESLS			IZDOŠANAS DATUMS	
						MARKA			
						REVĪZIJA			
						UKT			
						1			