



F

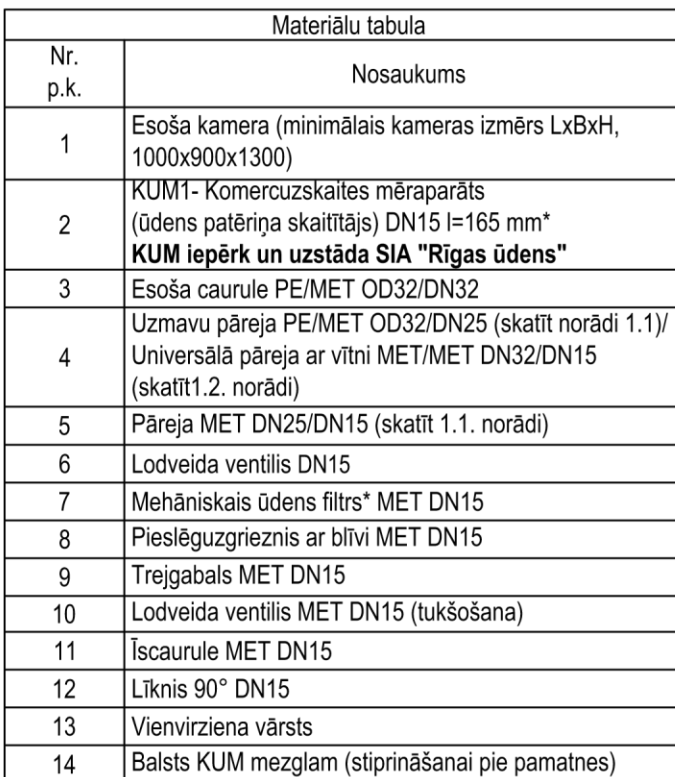

(kameras lūkas pārsedze un siltinājums nav parādīti)

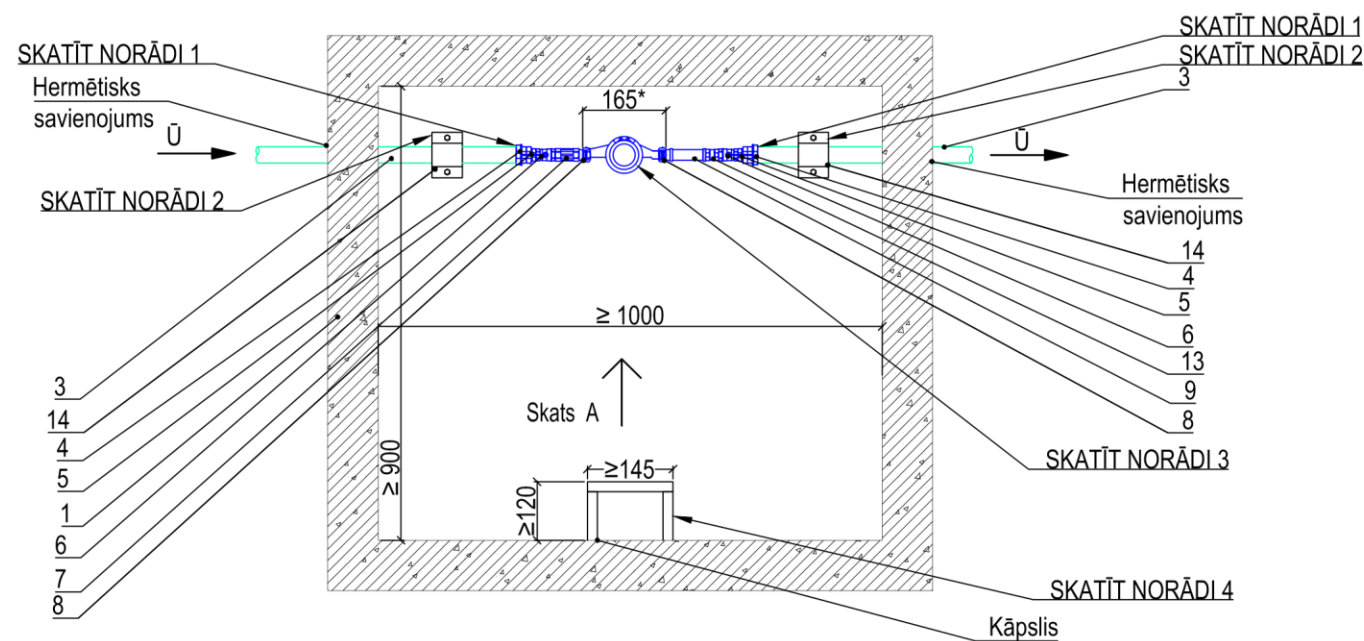

1. Savienojumam ar esošo ūdensvadu jāizvēlas pievienojuma veidgabals, ņemot vērā un precizējot esošo pievienojumu vietu, cauruļvadu novietojumu, to/-ā diametru un materiālu:
 - 1.1. polietilēna (PE) caurulēm - elektrometināma pāreja ar vītņi vai uznavas pāreja;
 - 1.2. metāla cauruļvadam - universālā pāreja ar ārējo vītņi.
2. KUM mezglam jābūt nostiprinātam uz šīs nedrīkst brīvi kustēties, attiecīgi KUM mezglā stiprināšana jāizvēlas atbilstoši esošās kameras pamatnes veidam:
 - 2.1. ar betonētu pamatni KUM mezglu stiprina pie pamatnes ar skrūvējamiem balstiem
 - 2.2. bez cietas pamatnes KUM mezglu stiprina pie sienas ar skrūvējamiem balstiem.
3. KUM mezglā ierīkošanu veic, ievērojot:
 - 3.1. ["Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums" 1. panta 6. un 7. punktu](#), ka KUM ir pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts KUM mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, bet KUM mezgli ir pakalpojuma lietotāja īpašumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta KUM uzstādīšanai un izbūvēta atbilstoši izsniegtiem pakalpojuma sniedzēja noteikumiem [9. panta pirmās daļas 5. punktu](#), ka par saviem līdzekļiem pakalpojumu sniedzējs nodrošina KUM uzstādīšanu vai nomaīņu un veic sniegto pakalpojumu uzskaiti un [10. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu](#), ka pakalpojuma saņēmējs nodrošina KUM mezglā izbūvi KUM uzstādīšanai vai nomaīņai, un nodrošina netraucētu pieeju KUM mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar KUM, kā arī aizsargā KUM mezglu un KUM no bojājumiem;
 - 3.2. ["Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma" 1. panta 7.1 punktu](#), ka KUM mezglā pirms KUM uzstāda mehānisko ūdens filtru;
 - 3.3. [MK noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 36. punktu](#), ka Pakalpojuma lietotājs aizsargā KUM mezglu no tehniskiem bojājumiem, applūdināšanas vai sasalšanas un ir atbildīgs par KUM saglabāšanu. Ja KUM tiek nozagts vai sabojāts, pakalpojuma lietotājs par to nekavējoties ziņo pakalpojuma sniedzējam;
 - 3.4. [LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 147. punktu](#), ka KUM izvieto ārpus ēkas speciālā akā;
 - 3.5. [SIA "Rīgas ūdens" prasības komercuzskaites mērparātiem \(mehāniskie, elektromagnētiskie\);](#)
 - 3.6. Komercuzskaites mērparāta ražotāja noteiktās izbūves prasības, KUM uzskaites nodrošināšanai.
4. Kameras kāpši atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 13101](#) prasībām.

1. KUM1 - komercuzskaite mēraparāts ēkas ūdens patēriņa uzskaitē.

* - atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

1. Visi izmēri milimetros.
2. Tehniskais tipeida risinājums attiecināms uz SIA "Rīgas ūdens" izvēlētiem vai ekvivalentiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem ražotājs noteicis, ka tas tieši posmi nav nepieciešami.
3. Atpakalpūdes novēršanai ūdensvadā, atbilstoši [LVS EN 1717](#), sistēmā pēc KUM paredzēt aizsardzības ierīču izvietojšanu.
4. Apzīmējumi un saīsinājumi atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām](#).
5. KUM mezgla izvietošana esošā kamerā iespējama, ja tas ir norādīts SIA "Rīgas ūdens" tehniskajos noteikumos.